

Міністерство охорони здоров'я України		Код форми за ЗКУД _____
Нововодолазьке відділення Харківської філії ДУ «ХАРКІВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»		Код закладу за ЗКПО _____
		МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ФОРМА № 205/о Затверджена наказом МОЗ України 04.01.2001 р. № 1

РЕЗУЛЬТАТ № МБЛ № 1170 / 2025

санітарно-мікробіологічного дослідження

Назва лабораторії, яка проводила дослідження

Нововодолазьке відділення

Назва зразка: вода питна комунального водогону

Місце відбору зразка: Харківська область, Харківський р-н, м. Люботин, вул. Шевченка, 15, кран внутрішньої мережі комунального водогону ВККУ Люботинської міської ради

Мета дослідження: мікробіологічні показники на відповідність вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», затверджених наказом МОЗ від 12.05.2010 № 400, ДСанПіН «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом МОЗ від 22.04.2022 № 683 згідно договору від 13.01.2025 № Р-6/36.8 та затвердженого графіку.

Додаткова інформація: зразок відібраний та доставлений представником замовника; відповідальність за достовірність інформації щодо наданого зразку несе замовник.

Дата надходження матеріалу в лабораторію: 10.07. 2025

(число, місяць, рік)

Результат дослідження:

Загальне мікробне число 14 КУО /см3

Загальні коліформи в 100 см3 відсутні

E coli в 100 см3 відсутні

Ентерококи в 100 см3 відсутні

(Відповідає НД, не відповідає НД, НД відсутня)

Дата видачі " 14 " липня 2025

Прізвище лікаря І.Л. Малікова
(підпис)



Код форми за ЗКУД _____
Код закладу за ЗКПО _____

Міністерство охорони здоров'я України		МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ФОРМА № 205/о
Нововодолазьке відділення Харківської філії ДУ «ХАРКІВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»		Затверджена наказом МОЗ України 04.01.2001 р. № 1

РЕЗУЛЬТАТ № МБЛ № 1171 / 2025
санітарно-мікробіологічного дослідження

Назва лабораторії, яка проводила дослідження

Нововодолазьке відділення

Назва зразка: вода питна комунального водогону

Місце відбору зразка: Харківська область, Харківський р-н, м. Люботин, вул. Героїв Афганців, 61/26, кран внутрішньої мережі комунального водогону ВККУ Люботинської міської ради

Мета дослідження: мікробіологічні показники на відповідність вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», затверджених наказом МОЗ від 12.05.2010 № 400, ДСанПіН «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуацій іншого характеру», затверджених наказом МОЗ від 22.04.2022 № 683 згідно договору від 13.01.2025 № Р-6/36.8 та затвердженого графіку.

Додаткова інформація: зразок відібраний та доставлений представником замовника; відповідальність за достовірність інформації щодо наданого зразку несе замовник.

Дата надходження матеріалу в лабораторію: 10.07. 2025

(число, місяць, рік)

Результат дослідження:

Загальне мікробне число 9 КУО /см3

Загальні коліформи в 100 см3 відсутні

E coli в 100 см3 відсутні

Ентерококи в 100 см3 відсутні

(Відповідає НД, не-відповідає НД, НД-відсутня)

Дата видачі " 14 " липня 2025

Прізвище лікаря І.Л. Малікова
(підпис)



Міністерство охорони здоров'я України		Код форми за ЗКУД _____ Код закладу за ЗКПО _____
Нововодолазьке відділення Харківської філії ДУ «ХАРКІВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»		МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ФОРМА № 205/о Затверджена наказом МОЗ України 04.01.2001 р. № 1

РЕЗУЛЬТАТ № МБЛ № 1172 / 2025
санітарно-мікробіологічного дослідження

Назва лабораторії, яка проводила дослідження

Нововодолазьке відділення

Назва зразка: вода питна комунального водогону

Місце відбору зразка: Харківська область, Харківський р-н, м. Люботин, вул. Василя Данилевського, 9, кран внутрішньої мережі комунального водогону ВККУ Люботинської міської ради

Мета дослідження: мікробіологічні показники на відповідність вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», затверджених наказом МОЗ від 12.05.2010 № 400, ДСанПіН «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуацій іншого характеру», затверджених наказом МОЗ від 22.04.2022 № 683 згідно договору від 13.01.2025 № Р-6/36.8 та затвердженого графіку.

Додаткова інформація: зразок відібраний та доставлений представником замовника; відповідальність за достовірність інформації щодо наданого зразку несе замовник.

Дата надходження матеріалу в лабораторію: 10.07.2025
(число, місяць, рік)

Результат дослідження:

Загальне мікробне число 9 КУО /см3
Загальні коліформи в 100 см3 відсутні
E coli в 100 см3 відсутні
Ентерококи в 100 см3 відсутні

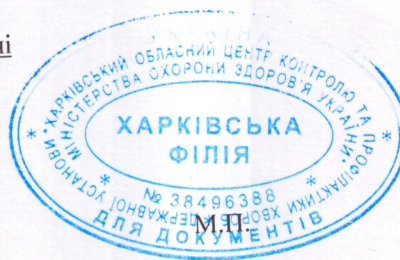
(Відповідає НД, не відповідає НД, НД відсутня)

Дата видачі " 14 " липня 2025

Прізвище лікаря

І.Л. Малікова

(підпис)



		Код форми за ЗКУД _____ Код закладу за ЗКПО _____
Міністерство охорони здоров'я України		МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ФОРМА № 205/о
Нововодолазьке відділення Харківської філії ДУ «ХАРКІВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»		Затверджена наказом МОЗ України 04.01.2001 р. № 1

РЕЗУЛЬТАТ № МБЛ № 1173 / 2025
санітарно-мікробіологічного дослідження

Назва лабораторії, яка проводила дослідження

Нововодолазьке відділення

Назва зразка: вода питна комунального водогону

Місце відбору зразка: Харківська область, Харківський р-н, м. Люботин, вул. Локомотивна, 1-Б, кран внутрішньої мережі комунального водогону ВККУ Люботинської міської ради

Мета дослідження: мікробіологічні показники на відповідність вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», затверджених наказом МОЗ від 12.05.2010 № 400, ДСанПіН «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом МОЗ від 22.04.2022 № 683 згідно договору від 13.01.2025 № Р-6/36.8 та затвердженого графіку.

Додаткова інформація: зразок відібраний та доставлений представником замовника; відповідальність за достовірність інформації щодо наданого зразку несе замовник.

Дата надходження матеріалу в лабораторію: 10.07.2025
(число, місяць, рік)

Результат дослідження:

Загальне мікробне число 15 КУО /см3
Загальні коліформи в 100 см3 відсутні
Е солі в 100 см3 відсутні
Ентерококи в 100 см3 відсутні

(Відповідає НД, не відповідає НД, НД відсутня)

Дата видачі " 14 " липня 2025

Прізвище лікаря

І.Л. Малікова

(підпис)



		Код форми за ЗКУД _____ Код закладу за ЗКПО _____
Міністерство охорони здоров'я України		МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ФОРМА № 205/о
Нововодолазьке відділення Харківської філії ДУ «ХАРКІВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»		Затверджена наказом МОЗ України 04.01.2001 р. № 1

РЕЗУЛЬТАТ № МБЛ № 1174 / 2025
санітарно-мікробіологічного дослідження

Назва лабораторії, яка проводила дослідження

Нововодолазьке відділення

Назва зразка: вода питна комунального водогону

Місце відбору зразка: Харківська область, Харківський р-н, м. Люботин, вул. Полтавський Шлях, 48, кран внутрішньої мережі комунального водогону ВККУ Люботинської міської ради.

Мета дослідження: мікробіологічні показники на відповідність вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», затверджених наказом МОЗ від 12.05.2010 № 400, ДСанПіН «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом МОЗ від 22.04.2022 № 683 згідно договору від 13.01.2025 № Р-6/36.8 та затвердженого графіку.

Додаткова інформація: зразок відібраний та доставлений представником замовника; відповідальність за достовірність інформації щодо наданого зразку несе замовник.

Дата надходження матеріалу в лабораторію: 10.07. 2025
(число, місяць, рік)

Результат дослідження:

Загальне мікробне число 10 КУО /см3

Загальні коліформи в 100 см 3 відсутні

E coli в 100 см3 відсутні

Ентерококи в 100 см3 відсутні

(Відповідає НД, не відповідає НД, НД відсутня)

Дата видачі " 14 " липня 2025

Прізвище лікаря

І.Л. Малікова

(підпис)



Міністерство охорони здоров'я України		Код форми за ЗКУД _____
Нововодолазьке відділення Харківської філії ДУ «ХАРКІВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»		Код закладу за ЗКПО _____
		МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ФОРМА № 205/о Затверджена наказом МОЗ України 04.01.2001 р. № 1

РЕЗУЛЬТАТ № МБЛ № 1175 / 2025

санітарно-мікробіологічного дослідження

Назва лабораторії, яка проводила дослідження

Нововодолазьке відділення

Назва зразка: вода питна комунального водогону

Місце відбору зразка: Харківська область, Харківський р-н, м. Люботин, вул. Центральна, 2, кран внутрішньої мережі комунального водогону ВККУ Люботинської міської ради

Мета дослідження: мікробіологічні показники на відповідність вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», затверджених наказом МОЗ від 12.05.2010 № 400, ДСанПіН «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом МОЗ від 22.04.2022 № 683 згідно договору від 13.01.2025 № Р-6/36.8 та затвердженого графіку.

Додаткова інформація: зразок відібраний та доставлений представником замовника; відповідальність за достовірність інформації щодо наданого зразку несе замовник.

Дата надходження матеріалу в лабораторію: 10.07. 2025
(число, місяць, рік)

Результат дослідження:

Загальне мікробне число 15 КУО /см3
Загальні колиформи в 100 см3 відсутні
E coli в 100 см3 відсутні
Ентерококи в 100 см3 відсутні

(Відповідає НД, не відповідає НД, НД відсутня)

Дата видачі " 14 " липня 2025

Прізвище лікаря І.Л. Малікова
(підпис)



Код форми за ЗКУД _____

Код закладу за ЗКПО _____

Міністерство охорони здоров'я України

Нововодолазьке відділення
Харківської філії
ДУ «ХАРКІВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

ФОРМА № 205/о

Затверджена наказом МОЗ України
04.01.2001 р. № 1

РЕЗУЛЬТАТ № МБЛ № 1176 / 2025

санітарно-мікробіологічного дослідження

Назва лабораторії, яка проводила дослідження

Нововодолазьке відділення

Назва зразка: вода питна комунального водогону

Місце відбору зразка: Харківська область, Харківський р-н, м. Люботин, вул. Олександра
Постольного, 2/1, кран внутрішньої мережі комунального водогону ВККУ Люботинської
міської ради

Мета дослідження: мікробіологічні показники на відповідність вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», затверджених наказом МОЗ від 12.05.2010 № 400, ДСанПіН «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом МОЗ від 22.04.2022 № 683 згідно договору від 13.01.2025 № Р-6/36.8 та затвердженого графіку.

Додаткова інформація: зразок відібраний та доставлений представником замовника;
відповідальність за достовірність інформації щодо наданого зразку
несе замовник.

Дата надходження матеріалу в лабораторію: 10.07. 2025
(число, місяць, рік)

Результат дослідження:

Загальне мікробне число 14 КУО /см3

Загальні коліформи в 100 см3 відсутні

Е солі в 100 см3 відсутні

Ентерококи в 100 см3 відсутні

(Відповідає НД, не відповідає НД, НД відсутня)

Дата видачі " 14 " липня 2025

Прізвище лікаря І.Л. Малікова
(підпис)



Міністерство охорони здоров'я України Нововодолазьке відділення Харківської філії ДУ «Харківський ОЦКПХ МОЗ» Свідоцтво про атестацію № 01-0092/2019		Код форми за ЗКУД Код закладу за ЗКПО
		МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ФОРМА № 327/о
		Затверджена наказом МОЗ України 11.07.2000 р. № 160

ПРОТОКОЛ № СГЛ 1170/2025

дослідження питної води

від «11» липня 2025 року

Місце відбору проби: кран внутрішньої мережі комунального водогону ВККУ Люботинської міської ради, Харківська область, Харківський район, м. Люботин, вул. Шевченка, 15.

Найменування вододжерела: комунальний водогін ВККУ Люботинської міської ради.

Дата і час відбору проби: 10.07.2025, 08³⁰

Мета дослідження: на відповідність вимогам ДСанПіН «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом МОЗ України від 22.04.2022 № 683, відповідно до договору від 13.01.2025 № Р-6/36.8.

Додаткова інформація: зразок відібраний та доставлений представником замовника; відповідальність за достовірність інформації щодо наданого зразку несе замовник.

Запах	2	бали при 20 ⁰ С	МВ 7.2-СГЛ-051:2024 (ГОСТ 3351-74)
Запах	-	бали при 60 ⁰ С	МВ 7.2-СГЛ-051:2024 (ГОСТ 3351-74)
Присмак	2	бали при 20 ⁰ С	МВ 7.2-СГЛ-052:2024 (ГОСТ 3351-74)
Забарвленість	15,0	градуси	МВ 7.2-СГЛ-053:2024 (ГОСТ 3351-74)
Каламутність	1,2	НОК	МВ 7.2-СГЛ-054:2024 (ГОСТ 3351-74)
Осад (описати)	-		
Прозорість	-		
pH	-	од. pH	ДСТУ 4077-2001
Залишковий хлор загальний	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-055:2024 (ГОСТ 18190-72)
вільний	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-055:2024 (ГОСТ 18190-72)
зв'язаний	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-055:2024 (ГОСТ 18190-72)
Окисність	-	мг О ₂ /дм ³	МВ 7.2-СГЛ-081:2024 (СЭВ УМИКВ)
Амоній	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-056:2024 (ГОСТ 4192-82)
Нітроти	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-057:2024 (ГОСТ 4192-82)
Нітрати	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-040:2024 (ГОСТ 18826-73)
Загальна жорсткість	-	ммоль/дм ³	ДСТУ ISO 6059:2003 (ISO 6059:1984, IDT)
Сухий залишок	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-058:2024 (ГОСТ 18164-72)
Хлориди	-	мг/дм ³	ДСТУ ISO 9297:2007 (ISO 9297:1989, IDT)
Сульфати	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-059:2024 (ГОСТ 4389-72)
Загальне залізо	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-060:2024 (ГОСТ 4011-72)
Мідь	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-200:2024 (СЭВ УМИКВ)
Цинк	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-204:2024 (СЭВ УМИКВ)

Нікель	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-202:2024 (СЭВ УМИКВ)
Свинець	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-212:2024 (СЭВ УМИКВ)
Миш'як	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-041:2024 (ГОСТ 4152-89)
Фториди	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-061:2024 (ГОСТ 4386-89)
Алюміній	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-038:2024 (ГОСТ 18165-89)
Кадмій	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-213:2024 (СЭВ УМИКВ)
Поліфосфати (за PO ₄ ³⁻)	-	мг/дм ³	ДСТУ ISO 6878:2008 (ISO 6878:2004, IDT)
Хром загальний	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-203:2024 (СЭВ УМИКВ)
Кремній	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-079:2024 (СЭВ УМИКВ)
Марганець	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-199:2024 (СЭВ УМИКВ)
Поверхнево-активні			
речовини аніони	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-067:2024 (Лейте В.)
Нафтопродукти	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-082:2024 (СЭВ УМИКВ)
Загальна лужність	-	ммоль/дм ³	ДСТУ ISO 9963-1:2007 (ISO 9963-1:1994, IDT)
Кальцій	-	мг/дм ³	ДСТУ ISO 6058:2003 (ISO 6058:1984, IDT)
Магній	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-084:2024 (СЭВ УМИКВ)
Натрій + калій	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-077:2024 (РД 52.24.514-2009)
Гідрокарбонати	-	мг/дм ³	ДСТУ ISO 9963-1:2007 (ISO 9963-1:1994, IDT)
Карбонати	-	мг/дм ³	ДСТУ ISO 9963-2:2007 (ISO 9963-2:1994, IDT)


Випробування проводив: лікар-лаборант-гігієніст


(підпис)

Олена Цимбал
(ім'я, прізвище)

ВИСНОВОК ЛІКАРЯ :

Досліджена проба питної води за визначеними показниками відповідає вимогам ДСанПін «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом МОЗ України від 22.04.2022 № 683.


(підпис)

Золотарева І.С.
(прізвище)

Зав. відділенням


(підпис)

Золотарева І.С.
(прізвище)



Міністерство охорони здоров'я України	Код закладу за МКП
Нововодолазьке відділення	МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
Харківської філії	ФОРМА № 327/о
ДУ «Харківський ОЦКПХ МОЗ»	Затверджена наказом МОЗ України
Свідоцтво про атестацію	11.07.2000 р. № 160
№ 01-0092/2019	

ПРОТОКОЛ № СГЛ 1171/2025

Місце відбору проби: кран внутрішньої мережі комунального водогону ВККУ Люботинської міської ради, Харківська область, Харківський район, м. Люботин, вул. Героїв Афганців, 61/26.

Дата і час відбору проби: 10.07.2025, 08⁴⁵

Додаткова інформація: зразок відібраний та доставлений представником замовника; відповідальність за достовірність інформації щодо наданого зразку несе замовник.

Осад (описати) _____ - _____
Прозорість _____ - _____ см

Залишковий хлор загальний - мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-055:2024 (ГОСТ 18190-72)

зв'язаний - мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-055:2024 (ГОСТ 18190-72)

Амоній _____ мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-056:2024 (ГОСТ 4192-82)

Нітрати	-	мг/дм ³ МВ 7.2-СГЛ-040:2024 (ГОСТ 18826-73)
---------	---	--

Сухий залишок _____ мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-058:2024 (ГОСТ 18164-72)


Сульфати - мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-059:2024 (ГОСТ 4389-72)

Мідь	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-200:2024 (СЗВ УМІКВ)
------	---	--------------------	---------------------------------

DATE: 12/01/2021 (CSD JUDGE)

Нікель	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-202:2024 (СЭВ УМИКВ)
Свинець	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-212:2024 (СЭВ УМИКВ)
Миш'як	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-041:2024 (ГОСТ 4152-89)
Фториди	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-061:2024 (ГОСТ 4386-89)
Алюміній	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-038:2024 (ГОСТ 18165-89)
Кадмій	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-213:2024 (СЭВ УМИКВ)
Поліфосфати (за PO ₄ ³)	-	мг/дм ³	ДСТУ ISO 6878:2008 (ISO 6878:2004, IDT)
Хром загальний	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-203:2024 (СЭВ УМИКВ)
Кремній	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-079:2024 (СЭВ УМИКВ)
Марганець	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-199:2024 (СЭВ УМИКВ)
Поверхнево-активні			
речовини аніони	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-067:2024 (Лейте В.)
Нафтопродукти	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-082:2024 (СЭВ УМИКВ)
Загальна лужність	-	ммоль/дм ³	ДСТУ ISO 9963-1:2007 (ISO 9963-1:1994, IDT)
Кальцій	-	мг/дм ³	ДСТУ ISO 6058:2003 (ISO 6058:1984, IDT)
Магній	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-084:2024 (СЭВ УМИКВ)
Натрій + калій	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-077:2024 (РД 52.24.514-2009)
Гідрокарбонати	-	мг/дм ³	ДСТУ ISO 9963-1:2007 (ISO 9963-1:1994, IDT)
Карбонати	-	мг/дм ³	ДСТУ ISO 9963-2:2007 (ISO 9963-2:1994, IDT)

Випробування проводив: лікар-лаборант-гігієніст


(підпис)

Олена Цимбал
(ім'я, прізвище)

ВИСНОВОК ЛІКАРЯ :


Досліджена проба питної води за визначеними показниками відповідає вимогам ДСанПін «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом МОЗ України від 22.04.2022 № 683.


(підпис)


(прізвище)

Зав. відділенням



(підпис)


(прізвище)



Нікель	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-202:2024 (СЭВ УМИКВ)
Свинець	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-212:2024 (СЭВ УМИКВ)
Миш'як	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-041:2024 (ГОСТ 4152-89)
Фториди	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-061:2024 (ГОСТ 4386-89)
Алюміній	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-038:2024 (ГОСТ 18165-89)
Кадмій	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-213:2024 (СЭВ УМИКВ)
Поліфосфати (за PO ₄ ³⁻)	-	мг/дм ³	ДСТУ ISO 6878:2008 (ISO 6878:2004, IDT)
Хром загальний	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-203:2024 (СЭВ УМИКВ)
Кремній	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-079:2024 (СЭВ УМИКВ)
Марганець	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-199:2024 (СЭВ УМИКВ)
Поверхнево-активні			
речовини аніони	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-067:2024 (Лейте В.)
Нафтопродукти	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-082:2024 (СЭВ УМИКВ)
Загальна лужність	-	ммоль/дм ³	ДСТУ ISO 9963-1:2007 (ISO 9963-1:1994, IDT)
Кальцій	-	мг/дм ³	ДСТУ ISO 6058:2003 (ISO 6058:1984, IDT)
Магній	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-084:2024 (СЭВ УМИКВ)
Натрій + калій	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-077:2024 (РД 52.24.514-2009)
Гідрокарбонати	-	мг/дм ³	ДСТУ ISO 9963-1:2007 (ISO 9963-1:1994, IDT)
Карбонати	-	мг/дм ³	ДСТУ ISO 9963-2:2007 (ISO 9963-2:1994, IDT)


Випробування проводив: лікар-лаборант-гігієніст


(підпис)

Олена Цимбал
(ім. 'я, прізвище)

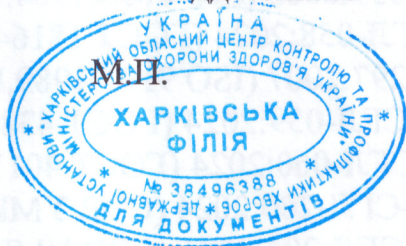
ВИСНОВОК ЛІКАРЯ :

Досліджена проба питної води за визначеними показниками відповідає вимогам ДСанПін «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом МОЗ України від 22.04.2022 № 683.


(підпис)

Злотик А.С.
(прізвище)

Зав. відділенням




(підпис)

Григорів Н.В.
(прізвище)

Міністерство охорони здоров'я України		Код форми за ЗКУД							
Нововодолазьке відділення		Код закладу за ЗКПО							
Харківської філії		МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ							
ДУ «Харківський ОЦКПХ МОЗ»		ФОРМА № 327/о							
Свідоцтво про атестацію		Затверджена наказом МОЗ України							
№ 01-0092/2019		11.07.2000 р. № 160							

ПРОТОКОЛ № СГЛ 1173/2025

дослідження питної води

від «11» липня 2025 року

Місце відбору проби: кран внутрішньої мережі комунального водогону ВККУ Люботинської міської ради, Харківська область, Харківський район, м. Люботин, вул. Локомотивна, 1-Б.

Найменування вододжерела: комунальний водогін ВККУ Люботинської міської ради.

Дата і час відбору проби: 10.07.2025, 09²⁰

Мета дослідження: на відповідність вимогам ДСанПіН «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом МОЗ України від 22.04.2022 № 683, відповідно до договору від 13.01.2025 № Р-6/36.8.

Додаткова інформація: зразок відібраний та доставлений представником замовника; відповідальність за достовірність інформації щодо наданого зразку несе замовник.

Запах 0 бали при 20⁰С МВ 7.2-СГЛ-051:2024 (ГОСТ 3351-74)

Запах - бали при 60⁰С МВ 7.2-СГЛ-051:2024 (ГОСТ 3351-74)

Присмак 1 бали при 20⁰С МВ 7.2-СГЛ-052:2024 (ГОСТ 3351-74)

Забарвленість <5,0 градуси МВ 7.2-СГЛ-053:2024 (ГОСТ 3351-74)

Каламутність 1,0 НОК МВ 7.2-СГЛ-054:2024 (ГОСТ 3351-74)

Осад (описати) -

Прозорість - см

рН - од. рН ДСТУ 4077-2001

Залишковий хлор загальний - мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-055:2024 (ГОСТ 18190-72)

вільний - мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-055:2024 (ГОСТ 18190-72)

зв'язаний - мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-055:2024 (ГОСТ 18190-72)

Окисність - мг О₂/дм³ МВ 7.2-СГЛ-081:2024 (СЭВ УМИКВ)

Амоній - мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-056:2024 (ГОСТ 4192-82)

Нітрити - мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-057:2024 (ГОСТ 4192-82)

Нітрати - мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-040:2024 (ГОСТ 18826-73)

Загальна жорсткість - ммоль/дм³ ДСТУ ISO 6059:2003 (ISO 6059:1984, IDT)

Сухий залишок - мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-058:2024 (ГОСТ 18164-72)

Хлориди - мг/дм³ ДСТУ ISO 9297:2007 (ISO 9297:1989, IDT)

Сульфати - мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-059:2024 (ГОСТ 4389-72)


Загальне залізо - мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-060:2024 (ГОСТ 4011-72)

Мідь - мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-200:2024 (СЭВ УМИКВ)

Цинк - мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-204:2024 (СЭВ УМИКВ)

Нікель	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-202:2024 (СЭВ УМИКВ)
Свинець	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-212:2024 (СЭВ УМИКВ)
Миш'як	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-041:2024 (ГОСТ 4152-89)
Фториди	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-061:2024 (ГОСТ 4386-89)
Алюміній	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-038:2024 (ГОСТ 18165-89)
Кадмій	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-213:2024 (СЭВ УМИКВ)
Поліфосфати (за PO ₄ ³⁻)	-	мг/дм ³	ДСТУ ISO 6878:2008 (ISO 6878:2004, IDT)
Хром загальний	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-203:2024 (СЭВ УМИКВ)
Кремній	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-079:2024 (СЭВ УМИКВ)
Марганець	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-199:2024 (СЭВ УМИКВ)
Поверхнево-активні			
речовини аніони	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-067:2024 (Лейте В.)
Нафтопродукти	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-082:2024 (СЭВ УМИКВ)
Загальна лужність	-	ммоль/дм ³	ДСТУ ISO 9963-1:2007 (ISO 9963-1:1994, IDT)
Кальцій	-	мг/дм ³	ДСТУ ISO 6058:2003 (ISO 6058:1984, IDT)
Магній	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-084:2024 (СЭВ УМИКВ)
Натрій + калій	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-077:2024 (РД 52.24.514-2009)
Гідрокарбонати	-	мг/дм ³	ДСТУ ISO 9963-1:2007 (ISO 9963-1:1994, IDT)
Карбонати	-	мг/дм ³	ДСТУ ISO 9963-2:2007 (ISO 9963-2:1994, IDT)


Випробування проводив: лікар-лаборант-гігієніст


(підпис)

Олена Цимбал
(ім. 'я, прізвище)

ВИСНОВОК ЛІКАРЯ :

Досліджена проба питної води за визначеними показниками відповідає вимогам ДСанПін «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом МОЗ України від 22.04.2022 № 683.


(підпис)

Зашчепко С.Л.
(прізвище)

Зав. відділенням


(підпис)

Зашчепко С.Л.
(прізвище)



Міністерство охорони здоров'я України		Код форми за ЗКУД							
Нововодолазьке відділення		Код закладу за ЗКПО							
Харківської філії		МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ							
ДУ «Харківський ОЦКПХ МОЗ»		ФОРМА № 327/о							
Свідоцтво про атестацію		Затверджена наказом МОЗ України							
№ 01-0092/2019		11.07.2000 р. № 160							

ПРОТОКОЛ № СГЛ 1174/2025

дослідження питної води

від «11» липня 2025 року

Місце відбору проби: кран внутрішньої мережі комунального водогону ВККУ Люботинської міської ради, Харківська область, Харківський район, м. Люботин, вул. Полтавський шлях, 48.

Найменування вододжерела: комунальний водогін ВККУ Люботинської міської ради.

Дата і час відбору проби: 10.07.2025, 09⁴⁰


Мета дослідження: на відповідність вимогам ДСанПіН «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом МОЗ України від 22.04.2022 № 683, відповідно до договору від 13.01.2025 № Р-6/36.8.

Додаткова інформація: зразок відібраний та доставлений представником замовника; відповідальність за достовірність інформації щодо наданого зразку несе замовник.

Запах	1	бали при 20 ⁰ С	МВ 7.2-СГЛ-051:2024 (ГОСТ 3351-74)
Запах	-	бали при 60 ⁰ С	МВ 7.2-СГЛ-051:2024 (ГОСТ 3351-74)
Присмак	2	бали при 20 ⁰ С	МВ 7.2-СГЛ-052:2024 (ГОСТ 3351-74)
Забарвленість	6,0	градуси	МВ 7.2-СГЛ-053:2024 (ГОСТ 3351-74)
Каламутність	1,0	НОК	МВ 7.2-СГЛ-054:2024 (ГОСТ 3351-74)
Осад (описати)	-		
Прозорість	-		
pH	-	од. pH	ДСТУ 4077-2001
Залишковий хлор загальний	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-055:2024 (ГОСТ 18190-72)
вільний	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-055:2024 (ГОСТ 18190-72)
зв'язаний	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-055:2024 (ГОСТ 18190-72)
Окисність	-	мг О ₂ /дм ³	МВ 7.2-СГЛ-081:2024 (СЭВ УМИКВ)
Амоній	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-056:2024 (ГОСТ 4192-82)
Нітрити	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-057:2024 (ГОСТ 4192-82)
Нітрати	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-040:2024 (ГОСТ 18826-73)
Загальна жорсткість	-	ммоль/дм ³	ДСТУ ISO 6059:2003 (ISO 6059:1984, IDT)
Сухий залишок	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-058:2024 (ГОСТ 18164-72)
Хлориди	-	мг/дм ³	ДСТУ ISO 9297:2007 (ISO 9297:1989, IDT)
Сульфати	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-059:2024 (ГОСТ 4389-72)
Загальне залізо	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-060:2024 (ГОСТ 4011-72)
Мідь	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-200:2024 (СЭВ УМИКВ)
Цинк	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-204:2024 (СЭВ УМИКВ)

Нікель	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-202:2024 (СЭВ УМИКВ)
Свинець	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-212:2024 (СЭВ УМИКВ)
Миш'як	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-041:2024 (ГОСТ 4152-89)
Фториди	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-061:2024 (ГОСТ 4386-89)
Алюміній	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-038:2024 (ГОСТ 18165-89)
Кадмій	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-213:2024 (СЭВ УМИКВ)
Поліфосфати (за PO ₄ ³⁻)	-	мг/дм ³	ДСТУ ISO 6878:2008 (ISO 6878:2004, IDT)
Хром загальний	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-203:2024 (СЭВ УМИКВ)
Кремній	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-079:2024 (СЭВ УМИКВ)
Марганець	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-199:2024 (СЭВ УМИКВ)
Поверхнево-активні			
речовини аніони	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-067:2024 (Лейте В.)
Нафтопродукти	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-082:2024 (СЭВ УМИКВ)
Загальна лужність	-	ммоль/дм ³	ДСТУ ISO 9963-1:2007 (ISO 9963-1:1994, IDT)
Кальцій	-	мг/дм ³	ДСТУ ISO 6058:2003 (ISO 6058:1984, IDT)
Магній	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-084:2024 (СЭВ УМИКВ)
Натрій + калій	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-077:2024 (РД 52.24.514-2009)
Гідрокарбонати	-	мг/дм ³	ДСТУ ISO 9963-1:2007 (ISO 9963-1:1994, IDT)
Карбонати	-	мг/дм ³	ДСТУ ISO 9963-2:2007 (ISO 9963-2:1994, IDT)

Випробування проводив: лікар-лаборант-гігієніст



(підпис)

Олена Цимбал
(ім. 'я, прізвище)

ВИСНОВОК ЛІКАРЯ :

Досліджена проба питної води за визначеними показниками відповідає вимогам ДСанПін «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом МОЗ України від 22.04.2022 № 683.



(підпис)


(прізвище)

Зав. відділенням




(підпис)


(прізвище)

[illegible]

ПРОТОКОЛ № СГЛ 1175/2025

Місце відбору проби: кран внутрішньої мережі комунального водогону ВККУ Люботинської міської ради, Харківська область, Харківський район, с-ще Манченки, вул. Центральна, 2.

Дата і час відбору проби: 10.07.2025, 09⁵⁰

Додаткова інформація: зразок відібраний та доставлений представником замовника; відповідальність за достовірність інформації щодо наданого зразку несе замовник.

Осад (описати) _____ - _____

рН _____ од. рН ДСТУ 4077-2001

ВІЛЬНИЙ - мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-055:2024 (ГОСТ 18190-72)

Окисність _____ - _____ мг О₂/дм³ МВ 7.2-СГЛ-081:2024 (СЭВ УМИКВ

Нітрити _____ мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-057:2024 (ГОСТ 4192-82)

Загальна жорсткість _____ ммоль/дм³ ДСТУ ISO 6059:2003 (ISO 6059:1984, IDT)

Хлориди _____ мг/дм³ ДСТУ ISO 9297:2007 (ISO 9297:1989, IDT)

Загальне залізо _____ МГ/ДМ MB 7.2-СІ Л-060:2024 (ГОСТ 4011-72)
Мідь _____ МГ/ДМ³ MB 7.2-СІД 200-2024 (ГОСТ 12176-72)

Дізн. _____ - МІ/ДМ МВ 7.2-СІ Н-204:2024 (СЗВ УМІКВ),

Нікель	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-202:2024 (СЭВ УМИКВ)
Свинець	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-212:2024 (СЭВ УМИКВ)
Миш'як	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-041:2024 (ГОСТ 4152-89)
Фториди	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-061:2024 (ГОСТ 4386-89)
Алюміній	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-038:2024 (ГОСТ 18165-89)
Кадмій	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-213:2024 (СЭВ УМИКВ)
Поліфосфати (за PO ₄ ³⁻)	-	мг/дм ³	ДСТУ ISO 6878:2008 (ISO 6878:2004, IDT)
Хром загальний	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-203:2024 (СЭВ УМИКВ)
Кремній	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-079:2024 (СЭВ УМИКВ)
Марганець	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-199:2024 (СЭВ УМИКВ)
Поверхнево-активні			
речовини аніони	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-067:2024 (Лейте В.)
Нафтопродукти	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-082:2024 (СЭВ УМИКВ)
Загальна лужність	-	ммоль/дм ³	ДСТУ ISO 9963-1:2007 (ISO 9963-1:1994, IDT)
Кальцій	-	мг/дм ³	ДСТУ ISO 6058:2003 (ISO 6058:1984, IDT)
Магній	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-084:2024 (СЭВ УМИКВ)
Натрій + калій	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-077:2024 (РД 52.24.514-2009)
Гідрокарбонати	-	мг/дм ³	ДСТУ ISO 9963-1:2007 (ISO 9963-1:1994, IDT)
Карбонати	-	мг/дм ³	ДСТУ ISO 9963-2:2007 (ISO 9963-2:1994, IDT)

Випробування проводив: лікар-лаборант-гігієніст


(підпис)

Олена Цимбал
(ім'я, прізвище)

ВИСНОВОК ЛІКАРЯ :

Досліджена проба питної води за визначеними показниками відповідає вимогам ДСанПін «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом МОЗ України від 22.04.2022 № 683.


(підпис)

Злотко А.С.
(прізвище)

Зав. відділенням




(підпис)

Тюшов В.У.
(прізвище)

Мпдб	-	Мп/дм	МВ 7.2-С1 91-200:2024 (СЭВ УММКВ)
Цинк	-	мг/дм ³	МВ 7.3 ССП 204:2024 (СЭВ УММКВ)

Нікель	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-202:2024 (СЭВ УМИКВ)
Свинець	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-212:2024 (СЭВ УМИКВ)
Миш'як	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-041:2024 (ГОСТ 4152-89)
Фториди	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-061:2024 (ГОСТ 4386-89)
Алюміній	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-038:2024 (ГОСТ 18165-89)
Кадмій	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-213:2024 (СЭВ УМИКВ)
Поліфосфати (за PO ₄ ³⁻)	-	мг/дм ³	ДСТУ ISO 6878:2008 (ISO 6878:2004, IDT)
Хром загальний	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-203:2024 (СЭВ УМИКВ)
Кремній	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-079:2024 (СЭВ УМИКВ)
Марганець	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-199:2024 (СЭВ УМИКВ)
Поверхнево-активні			
речовини аніони	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-067:2024 (Лейте В.)
Нафтопродукти	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-082:2024 (СЭВ УМИКВ)
Загальна лужність	-	ммоль/дм ³	ДСТУ ISO 9963-1:2007 (ISO 9963-1:1994, IDT)
Кальцій	-	мг/дм ³	ДСТУ ISO 6058:2003 (ISO 6058:1984, IDT)
Магній	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-084:2024 (СЭВ УМИКВ)
Натрій + калій	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-077:2024 (РД 52.24.514-2009)
Гідрокарбонати	-	мг/дм ³	ДСТУ ISO 9963-1:2007 (ISO 9963-1:1994, IDT)
Карбонати	-	мг/дм ³	ДСТУ ISO 9963-2:2007 (ISO 9963-2:1994, IDT)


Випробування проводив: лікар-лаборант-гігієніст


(підпис)

Олена Цимбал
(ім'я, прізвище)

ВИСНОВОК ЛІКАРЯ :

Досліджена проба питної води за визначеними показниками відповідає вимогам ДСанПін «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом МОЗ України від 22.04.2022 № 683.


(підпис)

Зацьотко А.С.
(прізвище)

Зав. відділенням




(підпис)

Тюшович Н.І.
(прізвище)