

Код форми за ЗКУД _____		МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ФОРМА № 205/о
Код закладу за ЗКПО _____		
Міністерство охорони здоров'я України	Новодолазьке відділення Харківської філії ДУ «ХАРКІВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»	
Затверджена наказом МОЗ України 04.01.2001 р. № 1		

РЕЗУЛЬТАТ № МБЛ № 609/2026

санітарно-мікробіологічного дослідження

Назва лабораторії, яка проводила дослідження

Новодолазьке відділення

Назва зразка: вода питна комунальної свердловини

Місце відбору зразка: Харківська область, м. Люботин, вул. Курортна, 19, ВККУ Люботинської міської ради, свердловина №1

Мета дослідження: мікробіологічні показники на відповідність вимогам ДСанПін 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», затверджених наказом МОЗ від 12.05.2010 № 400, ДСанПін «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуацій іншого характеру», затверджених наказом МОЗ від 22.04.2022 № 683 згідно договору від 16.01.2026 № Р-6/33.8

Додаткова інформація: зразок відібраний та доставлений представником замовника; відповідальність за достовірність інформації щодо наданого зразку несе замовник

Дата надходження матеріалу в лабораторію: 20.03.2026
(число, місяць, рік)

Результат дослідження:

Загальне мікробне число 4 КУО/см³;
Загальні коліформи в 100 см³ відсутні;
E. coli в 100 см³ відсутні;
Ентерококи в 100 см³ відсутні.

(Відповідає НД, не відповідає НД, НД відсутня)

Дата видачі "23" березня 2026

Прізвище лікаря

І. Л. Малікова
(підпис)



[Signature]

Код форми за ЗКУД _____		МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ФОРМА № 205/о
Код закладу за ЗКПО _____		
Міністерство охорони здоров'я України	Новодолазьке відділення Харківської філії ДУ «ХАРКІВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»	
Затверджена наказом МОЗ України 04.01.2001 р. № 1		

РЕЗУЛЬТАТ № МБЛ № 610/2026

санітарно-мікробіологічного дослідження

Назва лабораторії, яка проводила дослідження

Новодолазьке відділення

Назва зразка: вода питна комунальної свердловини

Місце відбору зразка: Харківська область, м. Люботин, вул. Курортна, 19, ВККУ Люботинської міської ради, свердловина №2

Мета дослідження: мікробіологічні показники на відповідність вимогам ДСанПін 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», затверджених наказом МОЗ від 12.05.2010 № 400, ДСанПін «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуацій іншого характеру», затверджених наказом МОЗ від 22.04.2022 № 683 згідно договору від 16.01.2026 № Р-6/33.8

Додаткова інформація: зразок відібраний та доставлений представником замовника; відповідальність за достовірність інформації щодо наданого зразку несе замовник

Дата надходження матеріалу в лабораторію: 20.03.2026
(число, місяць, рік)

Результат дослідження:

Загальне мікробне число 7 КУО/см³;
Загальні коліформи в 100 см³ відсутні;
E. coli в 100 см³ відсутні;
Ентерококи в 100 см³ відсутні.

(Відповідає НД, не відповідає НД, НД відсутня)

Дата видачі "23" березня 2026

Прізвище лікаря

І. Л. Малікова
(підпис)



[Signature]

Код форми за ЗКУД _____ Код закладу за ЗКПО _____	
Міністерство охорони здоров'я України	МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ФОРМА № 205/о
Нововодолазьке відділення Харківської філії ДУ «ХАРКІВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»	Затверджена наказом МОЗ України (04.01.2001 р. № 1)

РЕЗУЛЬТАТ № МБЛ № 611/2026

санітарно-мікробіологічного дослідження

Назва лабораторії, яка проводила дослідження

Нововодолазьке відділення

Назва зразка: вода питна комунальної свердловини

Місце відбору зразка: Харківська область, м. Люботин, вул. Курортна, 19, ВККУ Люботинської міської ради, свердловина №3 (13)

Мета дослідження: мікробіологічні показники на відповідність вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», затверджених наказом МОЗ від 12.05.2010 № 400, ДСанПіН «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом МОЗ від 22.04.2022 № 683 згідно договору від 16.01.2026 № Р-6/33.8

Додаткова інформація: зразок відібраний та доставлений представником замовника; відповідальність за достовірність інформації щодо наданого зразку несе замовник

Дата надходження матеріалу в лабораторію: 20.03.2026

(число, місяць, рік)

Результат дослідження:

Загальне мікробне число 8 КУО/см³;

Загальні колиформи в 100 см³ відсутні;

E. coli в 100 см³ відсутні;

Ентерококи в 100 см³ відсутні.

(Відповідає НД, не відновлює НД, НД відсутня)

Дата видачі "23" березня 2026

Прізвище лікаря _____

(підпис)

І. Л. Малікова



Код форми за ЗКУД _____ Код закладу за ЗКПО _____	
Міністерство охорони здоров'я України	МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ФОРМА № 205/о
Нововодолазьке відділення Харківської філії ДУ «ХАРКІВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»	Затверджена наказом МОЗ України (04.01.2001 р. № 1)

РЕЗУЛЬТАТ № МБЛ № 612/2026

санітарно-мікробіологічного дослідження

Назва лабораторії, яка проводила дослідження

Нововодолазьке відділення

Назва зразка: вода питна комунальної свердловини

Місце відбору зразка: Харківська область, м. Люботин, вул. Рябінова, 7-А, ВККУ Люботинської міської ради, свердловина №3027

Мета дослідження: мікробіологічні показники на відповідність вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», затверджених наказом МОЗ від 12.05.2010 № 400, ДСанПіН «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом МОЗ від 22.04.2022 № 683 згідно договору від 16.01.2026 № Р-6/33.8

Додаткова інформація: зразок відібраний та доставлений представником замовника; відповідальність за достовірність інформації щодо наданого зразку несе замовник

Дата надходження матеріалу в лабораторію: 20.03.2026

(число, місяць, рік)

Результат дослідження:

Загальне мікробне число 10 КУО/см³;

Загальні колиформи в 100 см³ відсутні;

E. coli в 100 см³ відсутні;

Ентерококи в 100 см³ відсутні.

(Відповідає НД, не відновлює НД, НД відсутня)

Дата видачі "23" березня 2026

Прізвище лікаря _____

(підпис)

І. Л. Малікова



Код форми за ЗКУД _____		МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ФОРМА № 205/о
Код закладу за ЗКПО _____		
Міністерство охорони здоров'я України	Затверджена наказом МОЗ України 04.01.2001 р. № 1	
Нововодолазьке відділення Харківської філії ДУ «ХАРКІВСЬКИЙ ОЦКІПХ МОЗ»		

РЕЗУЛЬТАТ № МБЛ № 613/2026

санітарно-мікробіологічного дослідження

Назва лабораторії, яка проводила дослідження

Нововодолазьке відділення

Назва зразка: вода питна комунальної свердловини

Місце відбору зразка: Харківська область, м. Люботин, вул. Локомотивна, 1-К, ВККУ Люботинської міської ради, свердловина №546

Мета дослідження: мікробіологічні показники на відповідність вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», затверджених наказом МОЗ від 12.05.2010 № 400, ДСанПіН «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуацій іншого характеру», затверджених наказом МОЗ від 22.04.2022 № 683 згідно договору від 16.01.2026 № Р-6/33.8

Додаткова інформація: зразок відібраний та доставлений представником замовника; відповідальність за достовірність інформації щодо наданого зразку несе замовник

Дата надходження матеріалу в лабораторію: 20.03.2026
(число, місяць, рік)

Результат дослідження:

Загальне мікробне число 7 КУО/см³;

Загальні коліформи в 100 см³ відсутні;

E. coli в 100 см³ відсутні;

Ентерококи в 100 см³ відсутні.

(Відповідає НД, не відповідає НД, НД відсутня)

Дата видачі "23" березня 2026

Прізвище лікаря _____

І. Л. Малікова

(підпис)



Код форми за ЗКУД _____		МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ФОРМА № 205/о
Код закладу за ЗКПО _____		
Міністерство охорони здоров'я України	Затверджена наказом МОЗ України 04.01.2001 р. № 1	
Нововодолазьке відділення Харківської філії ДУ «ХАРКІВСЬКИЙ ОЦКІПХ МОЗ»		

РЕЗУЛЬТАТ № МБЛ № 614/2026

санітарно-мікробіологічного дослідження

Назва лабораторії, яка проводила дослідження

Нововодолазьке відділення

Назва зразка: вода питна комунальної свердловини

Місце відбору зразка: Харківська область, село Травневе, вул. Постольного, 2/1, ВККУ Люботинської міської ради, свердловина №1

Мета дослідження: мікробіологічні показники на відповідність вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», затверджених наказом МОЗ від 12.05.2010 № 400, ДСанПіН «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуацій іншого характеру», затверджених наказом МОЗ від 22.04.2022 № 683 згідно договору від 16.01.2026 № Р-6/33.8

Додаткова інформація: зразок відібраний та доставлений представником замовника; відповідальність за достовірність інформації щодо наданого зразку несе замовник

Дата надходження матеріалу в лабораторію: 23.03.2026
(число, місяць, рік)

Результат дослідження:

Загальне мікробне число 8 КУО/см³;

Загальні коліформи в 100 см³ відсутні;

E. coli в 100 см³ відсутні;

Ентерококи в 100 см³ відсутні.

(Відповідає НД, не відповідає НД, НД відсутня)

Дата видачі "25" березня 2026

Прізвище лікаря _____

І. Л. Малікова

(підпис)



Код форми за ЗКУД _____		Код закладу за ЗКПО _____	
Міністерство охорони здоров'я України		МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ	
Нововодолазьке відділення Харківської філії ДУ «ХАРКІВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»		ФОРМА № 205/о Затверджена наказом МОЗ України 04.01.2001 р. № 1	

РЕЗУЛЬТАТ № МБЛ № 615/2026

санітарно-мікробіологічного дослідження

Назва лабораторії, яка проводила дослідження

Нововодолазьке відділення

Назва зразка: вода питна комунальної свердловини

Місце відбору зразка: Харківська область, село Травневе, вул. Постельного, 2/1, ВККУ Люботинської міської ради, свердловина №2

Мета дослідження: мікробіологічні показники на відповідність вимогам ДСанПін 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», затверджених наказом МОЗ від 12.05.2010 № 400, ДСанПін «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуацій іншого характеру», затверджених наказом МОЗ від 22.04.2022 № 683 згідно договору від 16.01.2026 № Р-6/33.8

Додаткова інформація: зразок відібраний та доставлений представником замовника; відповідальність за достовірність інформації щодо наданого зразку несе замовник

Дата надходження матеріалу в лабораторію: 23.03.2026
(число, місяць, рік)

Результат дослідження:

Загальне мікробне число 5 КУО/см³;

Загальні коліформи в 100 см³ відсутні;

E. coli в 100 см³ відсутні;

Ентерококи в 100 см³ відсутні;

(Відповідає НД, не відновлює НД, НД відсутня)

Дата видачі "25" березня 2026

Прізвище лікаря _____

І. Л. Малікова
(підпис)



Код форми за ЗКУД _____		Код закладу за ЗКПО _____	
Міністерство охорони здоров'я України		МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ	
Нововодолазьке відділення Харківської філії ДУ «ХАРКІВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»		ФОРМА № 205/о Затверджена наказом МОЗ України 04.01.2001 р. № 1	

РЕЗУЛЬТАТ № МБЛ № 616/2026

санітарно-мікробіологічного дослідження

Назва лабораторії, яка проводила дослідження

Нововодолазьке відділення

Назва зразка: вода питна комунальної свердловини

Місце відбору зразка: Харківська область, селище Манченки, вул. Центральна, 2, ВККУ Люботинської міської ради, свердловина №1

Мета дослідження: мікробіологічні показники на відповідність вимогам ДСанПін 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», затверджених наказом МОЗ від 12.05.2010 № 400, ДСанПін «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуацій іншого характеру», затверджених наказом МОЗ від 22.04.2022 № 683 згідно договору від 16.01.2026 № Р-6/33.8

Додаткова інформація: зразок відібраний та доставлений представником замовника; відповідальність за достовірність інформації щодо наданого зразку несе замовник

Дата надходження матеріалу в лабораторію: 23.03.2026
(число, місяць, рік)

Результат дослідження:

Загальне мікробне число 6 КУО/см³;

Загальні коліформи в 100 см³ відсутні;

E. coli в 100 см³ відсутні;

Ентерококи в 100 см³ відсутні;

(Відповідає НД, не відновлює НД, НД відсутня)

Дата видачі "25" березня 2026

Прізвище лікаря _____

І. Л. Малікова
(підпис)



Код форми за ЗКУД _____ Код закладу за ЗКПО _____		МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ФОРМА № 205/о
Міністерство охорони здоров'я України	Нововодолазьке відділення Харківської філії ДУ «ХАРКІВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»	Затверджена наказом МОЗ України (04.01.2001 р. № 1)

РЕЗУЛЬТАТ № МБЛ № 617/2026

санітарно-мікробіологічного дослідження

Назва лабораторії, яка проводила дослідження

Нововодолазьке відділення

Назва зразка: вода питна комунальної свердловини

Місце відбору зразка: Харківська область, м. Люботин, вул. Полтавський шлях, 48-А, ВКУ Люботинської міської ради, свердловина №17

Мета дослідження: мікробіологічні показники на відповідність вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», затверджених наказом МОЗ від 12.05.2010 № 400, ДСанПіН «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом МОЗ від 22.04.2022 № 683 згідно договору від 16.01.2026 № Р-6/33.8

Додаткова інформація: зразок відібраний та доставлений представником замовника; відповідальність за достовірність інформації щодо наданого зразку несе замовник

Дата надходження матеріалу в лабораторію: 23.03.2026
(число, місяць, рік)

Результат дослідження:

Загальне мікробне число 5 КУО/см³

Загальні колиформи в 100 см³ відсутні;

E. coli в 100 см³ відсутні;

Ентерококи в 100 см³ відсутні.

(Відповідає НД, не відповідає НД, НД відсутня)

Дата видачі "25" березня 2026

Прізвище лікаря

І. Л. Маликова
(підпис)



Код форми за ЗКУД _____ Код закладу за ЗКПО _____		МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ФОРМА № 205/о
Міністерство охорони здоров'я України	Нововодолазьке відділення Харківської філії ДУ «ХАРКІВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»	Затверджена наказом МОЗ України (04.01.2001 р. № 1)

РЕЗУЛЬТАТ № МБЛ № 618/2026

санітарно-мікробіологічного дослідження

Назва лабораторії, яка проводила дослідження

Нововодолазьке відділення

Назва зразка: вода питна комунальної свердловини

Місце відбору зразка: Харківська область, м. Люботин, вул. Каманіна, ВКУ Люботинської міської ради, свердловина №5182

Мета дослідження: мікробіологічні показники на відповідність вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», затверджених наказом МОЗ від 12.05.2010 № 400, ДСанПіН «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом МОЗ від 22.04.2022 № 683 згідно договору від 16.01.2026 № Р-6/33.8

Додаткова інформація: зразок відібраний та доставлений представником замовника; відповідальність за достовірність інформації щодо наданого зразку несе замовник

Дата надходження матеріалу в лабораторію: 23.03.2026
(число, місяць, рік)

Результат дослідження:

Загальне мікробне число 11 КУО/см³

Загальні колиформи в 100 см³ відсутні;

E. coli в 100 см³ відсутні;

Ентерококи в 100 см³ відсутні.

(Відповідає НД, не відповідає НД, НД відсутня)

Дата видачі "25" березня 2026

Прізвище лікаря

І. Л. Маликова
(підпис)



Міністерство охорони здоров'я України		Код форми за ЗКУД _____
Нововодолазьке відділення Харківської філії ДУ «ХАРКІВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»		Код закладу за ЗКПО _____
		МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ФОРМА № 205/о
		Затверджена наказом МОЗ України 04.01.2001 р. № 1

РЕЗУЛЬТАТ № МБЛ № 619/2026

санітарно-мікробіологічного дослідження

Назва лабораторії, яка проводила дослідження

Нововодолазьке відділення

Назва зразка: вода питна комунальної свердловини

Місце відбору зразка: Харківська область, м. Люботин, вул. Підгірна, ВККУ Люботинської міської ради, свердловина №511

Мета дослідження: мікробіологічні показники на відповідність вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», затверджених наказом МОЗ від 12.05.2010 № 400, ДСанПіН «Показники безпеки та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуацій іншого характеру», затверджених наказом МОЗ від 22.04.2022 № 683 згідно договору від 16.01.2026 № Р-6/33.8

Додаткова інформація: зразок відібраний та доставлений представником замовника; відповідальність за достовірність інформації щодо наданого зразку несе замовник

Дата надходження матеріалу в лабораторію: 23.03.2026
(число, місяць, рік)

Результат дослідження:

Загальне мікробне число 6 КУО/см³;

Загальні коліформи в 100 см³ відсутні;

E. coli в 100 см³ відсутні;

Ентерококи в 100 см³ відсутні.

(Відповідає НД, не підлягає НД, НД відсутня)

Дата видачі "25" березня 2026

Прізвище лікаря _____
(п.п.мс)

І. Л. Маликова



ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
«ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ
ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

STATE INSTITUTION «KHARKIV OBLAST CENTER FOR DISEASES CONTROL AND
PREVENTION OF THE MINISTRY OF HEALTH OF UKRAINE»
(SI «KHARKIV OCDC MOH»)

Помірки, м. Харків, Харківська область, 61070

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАННЯ № СГЛ ВКГ 609/2026
від 24 березня 2026 р.

Назва лабораторії	Санітарно-гігієнічна лабораторія
Адреса лабораторії	с-ще Нова Водолага, вул. Захисників України, буд. 46-А
Замовник	ВККУ Люботинської міської ради, вул. Ушакова, 3, м. Люботин, Харківська область. (назва, юридична адреса)
Назва зразка:	СГЛ ВКГ 609 – вода питна комунальної свердловини.
Місце відбору зразка:	ВККУ Люботинської міської ради, вул. Курортна, 19, м. Люботин, Харківська область, свердловина №1.
Опис зразка:	кількість: 2,0 л величина партії: -
дата виготовлення:	номер партії: -
виробник:	
Характеристика та позначення зразка, що був випробуваний:	
Стан отриманого зразка	задовільний та придатний до випробування.
НД на метод відбору зразка	ДСТУ ISO 5667-1:2025, ДСТУ ISO 5667-2:2003, ДСТУ ISO 5667-3:2025
Дата і час відбирання зразка	20.03.2026 10:00
Дата і час отримання зразка	20.03.2026 11:50
Дати виконання робіт	20.03.2026 – 24.03.2026
Мета випробування	визначення санітарно-хімічних показників на відповідність вимогам Опис зразка: ДСанПіН «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуацій іншого характеру», затверджених наказом МОЗ України від 22.04.2022 № 683.
Додаткові відомості про зразок:	зразок відібрано представником замовника згідно з договором від 16.01.2026 № Р-6/33.8, направлення від 20.03.2026 № 609.
Додаткова інформація	
НД на метод відбору зразка	ДСТУ ISO 5667-1:2025, ДСТУ ISO 5667-2:2003, ДСТУ ISO 5667-3:2025
Дата і час відбирання зразка	20.03.2026 10:00
Дата і час отримання зразка	20.03.2026 11:50
Дати виконання робіт	20.03.2026 – 24.03.2026
Мета випробування	визначення санітарно-хімічних показників на відповідність вимогам Опис зразка: ДСанПіН «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуацій іншого характеру», затверджених наказом МОЗ України від 22.04.2022 № 683.

Найменування показника	Одиниці вимірювання	Значення показника		Невизначеність	НД на методи випробування
		за результатом випробування	за НД		
Запах	бали	0	3	-	МВ-7.2-СГЛ-051:2024
Присмак	бали	0	3	-	МВ-7.2-СГЛ-052:2024
Кольоровість	градуси	<5,0	35	-	МВ-7.2-СГЛ-053:2024
Каламутність	НОК	<1,0	3,5	-	МВ-7.2-СГЛ-054:2024
Водневий показник	од. рН	6,8	$\geq 6,5$ та $\leq 9,0$	-	ДСТУ 4077:2001
Окиснюваність	мгО ₂ /дм ³	2,1	-	-	МВ-7.2-СГЛ-081:2024
Аміак	мг/дм ³	0,55	2,6	-	МВ-7.2-СГЛ-056:2024
Нітрити	мг/дм ³	0,004	$\leq 3,3$	-	МВ-7.2-СГЛ-057:2024
Нітрати	мг/дм ³	1,9	≤ 50	-	МВ-7.2-СГЛ-040:2024
Загальна жорсткість	ммоль/дм ³	4,5	10	-	ДСТУ ISO 6059:2003 НД на методи
Сухий залишок	мг/дм ³	529,0	1500	-	МВ-7.2-СГЛ-058:2024
Хлориди	мг/дм ³	32,0	350	-	ДСТУ ISO 9297:2007
Сульфати	мг/дм ³	67,0	500	-	МВ-7.2-СГЛ-059:2024
Залізо	мг/дм ³	0,22	1,0	-	МВ-7.2-СГЛ-060:2024

* згідно з НД, зазначеними в розділі «Мета випробування»

**НД або показник не входить до сфери акредитації

Результати стосуються тільки тих зразків, що були випробувані.

Результати не підлягають повному або частковому передрукуванню без дозволу ДУ «ХАРКІВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»

Випробування провів:

Лаборант

(посада виконавця, який провів випробування)

Тетяна ЦИМБАЛ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Результати перевірів:

Лікар-лаборант-гігієніст

(посада особи, яка здійснила контроль)

Олена ЦИМБАЛ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Висновок

Зразок питної води за визначеними показниками відповідає вимогам Державних санітарних норм і правил «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом МОЗ України від 22.04.2022 № 683.

Висновок наданий із застосуванням «Правила прийняття рішення» (додаток 2 до Настанови з якості)

Лікар з загальної гігієни

(посада особи, що підготувала висновок)

Анна ЗОЛОТЬКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач Нововодолазького відділення
Харківської філії

(посада особи, що затверджує протокол)

Наталія ПОПОВИЧ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
«ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ
ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

STATE INSTITUTION «KHARKIV OBLAST CENTER FOR DISEASES CONTROL AND
PREVENTION OF THE MINISTRY OF HEALTH OF UKRAINE»
(SI «KHARKIV OCDC MOH»)

Помірки, м. Харків, Харківська область, 61070

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАННЯ № СГЛ ВКГ 610/2026
від 24 березня 2026 р.

Назва лабораторії	Санітарно-гігієнічна лабораторія		
Адреса лабораторії	с-ще Нова Водолага, вул. Захисників України, буд. 46-А		
Замовник	ВККУ Люботинської міської ради, вул. Ушакова, 3, м. Люботин, Харківська область. (назва, юридична адреса)		
Назва зразка:	СГЛ ВКГ 610 – вода питна комунальної свердловини.		
Місце відбору зразка:	ВККУ Люботинської міської ради, вул. Курортна, 19, м. Люботин, Харківська область, свердловина №2.		
Опис зразка:	кількість:	2,0 л	величина партії: -
дата виготовлення:			номер партії: -
виробник:			
Характеристика та позначення зразка, що був випробуваний:			
Стан отриманого зразка	задовільний та придатний до випробування.		
НД на метод відбору зразка	ДСТУ ISO 5667-1:2025, ДСТУ ISO 5667-2:2003, ДСТУ ISO 5667-3:2025		
Дата і час відбирання зразка	20.03.2026 10:20		
Дата і час отримання зразка	20.03.2026 11:50		
Дати виконання робіт	20.03.2026 – 24.03.2026		
Мета випробування	визначення санітарно-хімічних показників на відповідність вимогам ДСанПіН «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом МОЗ України від 22.04.2022 № 683.		
Додаткові відомості про зразок:	зразок відібрано представником замовника згідно з договором від 16.01.2026 № Р-6/33.8, направлення від 20.03.2026 № 610.		
Додаткова інформація			

Найменування показника	Одиниці вимірювання	Значення показника		Невизначеність	НД на методи випробування
		за результатом випробування	за НД		
Запах	бали	0	3	-	МВ-7.2-СГЛ-051:2024
Присмак	бали	1	3	-	МВ-7.2-СГЛ-052:2024
Кольоровість	градуси	7,0	35	-	МВ-7.2-СГЛ-053:2024
Каламутність	НОК	1,0	3,5	-	МВ-7.2-СГЛ-054:2024
Водневий показник	од. рН	6,8	$\geq 6,5$ та $\leq 9,0$	-	ДСТУ 4077-2001
Окиснюваність	мгО ₂ /дм ³	2,2	-	-	МВ-7.2-СГЛ-081:2024
Аміак	мг/дм ³	0,37	2,6	-	МВ-7.2-СГЛ-056:2024
Нітрити	мг/дм ³	0,30	$\leq 3,3$	-	МВ-7.2-СГЛ-057:2024
Нітрати	мг/дм ³	1,9	≤ 50	-	МВ-7.2-СГЛ-040:2024
Загальна жорсткість	ммоль/дм ³	4,3	10	-	ДСТУ ISO 6059:2003
Сухий залишок	мг/дм ³	527,0	1500	-	МВ-7.2-СГЛ-058:2024
Хлориди	мг/дм ³	25,0	350	-	ДСТУ ISO 9297:2007
Сульфати	мг/дм ³	65,0	500	-	МВ-7.2-СГЛ-059:2024
Залізо	мг/дм ³	0,23	1,0	-	МВ-7.2-СГЛ-060:2024

* згідно з НД, зазначеними в розділі «Мета випробування»

**НД або показник не входить до сфери акредитації

Результати стосуються тільки тих зразків, що були випробувані.

Результати не підлягають повному або частковому передрукуванню без дозволу ДУ «ХАРКІВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»

Випробування провів:

Лаборант

(посада виконавця, який провів випробування)

(підпис)

Тетяна ЦИМБАЛ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Результати перевірів:

Лікар-лаборант-гігієніст

(посада особи, яка здійснила контроль)

(підпис)

Олена ЦИМБАЛ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Висновок

Зразок питної води за визначеними показниками відповідає вимогам Державних санітарних норм і правил «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом МОЗ України від 22.04.2022 № 683.

Висновок наданий із застосуванням «Правила прийняття рішення» (додаток 2 до Настанови з якості)

Лікар з загальної гігієни

(посада особи, що підготувала висновок)

(підпис)

Анна ЗОЛОТЬКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач Нововодолазького відділення

Харківської філії

(посада особи, що затверджує протокол)

(підпис)

Наталія ПОПОВИЧ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
«ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ
ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

STATE INSTITUTION «KHARKIV OBLAST CENTER FOR DISEASES CONTROL AND
PREVENTION OF THE MINISTRY OF HEALTH OF UKRAINE»
(SI «KHARKIV OCDC MOH»)

Помірки, м. Харків, Харківська область, 61070

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАННЯ № СГЛ ВКГ 611/2026
від 24 березня 2026 р.

Назва лабораторії	Санітарно-гігієнічна лабораторія
Адреса лабораторії	с-ще Нова Водолага, вул. Захисників України, буд. 46-А
Замовник	ВККУ Люботинської міської ради, вул. Ушакова, 3, м. Люботин, Харківська область. (назва, юридична адреса)
Назва зразка:	СГЛ ВКГ 611 – вода питна комунальної свердловини.
Місце відбору зразка:	ВККУ Люботинської міської ради, вул. Курортна, 19, м. Люботин, Харківська область, свердловина №3 (13).
Опис зразка:	кількість: 2,0 л величина партії: -
дата виготовлення:	номер партії: -
виробник:	
Характеристика та позначення зразка, що був випробуваний:	
Стан отриманого зразка	задовільний та придатний до випробування.
НД на метод відбору зразка	ДСТУ ISO 5667-1:2025, ДСТУ ISO 5667-2:2003, ДСТУ ISO 5667-3:2025
Дата і час відбирання зразка	20.03.2026 10:40
Дата і час отримання зразка	20.03.2026 11:50
Дати виконання робіт	20.03.2026 – 24.03.2026
Мета випробування	визначення санітарно-хімічних показників на відповідність вимогам ДСанПіН «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом МОЗ України від 22.04.2022 № 683.
Додаткові відомості про зразок:	зразок відібрано представником замовника згідно з договором від 16.01.2026 № Р-6/33.8, направлення від 20.03.2026 № 611.
Додаткова інформація	

Найменування показника	Одиниці вимірювання	Значення показника		Невизначеність	НД на методи випробування
		за результатом випробування	за НД		
Запах	бали	0	3	-	МВ-7.2-СГЛ-051:2024
Присмак	бали	0	3	-	МВ-7.2-СГЛ-052:2024
Кольоровість	градуси	6,0	35	-	МВ-7.2-СГЛ-053:2024
Каламутність	НОК	1,0	3,5	-	МВ-7.2-СГЛ-054:2024
Водневий показник	од. рН	6,9	$\geq 6,5$ та $\leq 9,0$	-	ДСТУ 4077-2001
Окиснюваність	мгО ₂ /дм ³	2,2	-	-	МВ-7.2-СГЛ-081:2024
Аміак	мг/дм ³	0,58	2,6	-	МВ-7.2-СГЛ-056:2024
Нітрити	мг/дм ³	0,003	$\leq 3,3$	-	МВ-7.2-СГЛ-057:2024
Нітрати	мг/дм ³	1,7	≤ 50	-	МВ-7.2-СГЛ-040:2024
Загальна жорсткість	ммоль/дм ³	4,4	10	-	ДСТУ ISO 6059:2003
Сухий залишок	мг/дм ³	530,0	1500	-	МВ-7.2-СГЛ-058:2024
Хлориди	мг/дм ³	32,0	350	-	ДСТУ ISO 9297:2007
Сульфати	мг/дм ³	64,0	500	-	МВ-7.2-СГЛ-059:2024
Залізо	мг/дм ³	0,23	1,0	-	МВ-7.2-СГЛ-060:2024

* згідно з НД, зазначеними в розділі «Мета випробування»

**НД або показник не входить до сфери акредитації

Результати стосуються тільки тих зразків, що були випробувані.

Результати не підлягають повному або частковому передрукуванню без дозволу ДУ «ХАРКІВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»

Випробування провів:

Лаборант

(посада виконавця, який провів випробування)

(підпис)

Тетяна ЦИМБАЛ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Результати перевірів:

Лікар-лаборант-гігієніст

(посада особи, яка здійснила контроль)

(підпис)

Олена ЦИМБАЛ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Висновок

Зразок питної води за визначеними показниками відповідає вимогам Державних санітарних норм і правил «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом МОЗ України від 22.04.2022 № 683.

Висновок наданий із застосуванням «Правила прийняття рішення» (додаток 2 до Настанови з якості)

Лікар з загальної гігієни

(посада особи, що підготувала висновок)

(підпис)

Анна ЗОЛОТЬКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завдувач Нововодолазького відділення

Харківської філії

(посада особи, що затверджує протокол)

(підпис)

Наталія ПОПОВИЧ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
«ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ
ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

STATE INSTITUTION «KHARKIV OBLAST CENTER FOR DISEASES CONTROL AND
PREVENTION OF THE MINISTRY OF HEALTH OF UKRAINE»
(SI «KHARKIV OCDC MOH»)

Помірки, м. Харків, Харківська область, 61070

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАННЯ № СГЛ ВКГ 612/2026
від 24 березня 2026 р.

Назва лабораторії	Санітарно-гігієнічна лабораторія		
Адреса лабораторії	с-ще Нова Водолага, вул. захисників України, буд. 46-А		
Замовник	ВККУ Люботинської міської ради, вул. Ушакова, 3, м. Люботин, Харківська область. (назва, юридична адреса)		
Назва зразка:	СГЛ ВКГ 612 – вода питна комунальної свердловини.		
Місце відбору зразка:	ВККУ Люботинської міської ради, вул. Рябінова, 7-А, м. Люботин, Харківська область, свердловина № 3027.		
Опис зразка:	кількість:	2,0 л	величина партії: -
дата виготовлення:			номер партії: -
виробник:			
Характеристика та позначення зразка, що був випробуваний:			
Стан отриманого зразка	задовільний та придатний до випробування.		
НД на метод відбору зразка	ДСТУ ISO 5667-1:2025, ДСТУ ISO 5667-2:2003, ДСТУ ISO 5667-3:2025		
Дата і час відбирання зразка	20.03.2026 11:00		
Дата і час отримання зразка	20.03.2026 11:50		
Дати виконання робіт	20.03.2026 – 24.03.2026		
Мета випробування	визначення санітарно-хімічних показників на відповідність вимогам ДСанПіН «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом МОЗ України від 22.04.2022 № 683.		
Додаткові відомості про зразок:	зразок відібрано представником замовника згідно з договором від 16.01.2026 № Р-6/33.8, направлення від 20.03.2026 № 612.		
Додаткова інформація			

Найменування показника	Одиниці вимірювання	Значення показника		Невизначеність	НД на методи випробування
		за результатом випробування	за НД		
Запах	бали	0	3	-	МВ-7.2-СГЛ-051:2024
Присмак	бали	1	3	-	МВ-7.2-СГЛ-052:2024
Кольоровість	градуси	6,0	35	-	МВ-7.2-СГЛ-053:2024
Каламутність	НОК	1,0	3,5	-	МВ-7.2-СГЛ-054:2024
Водневий показник	од. рН	6,8	$\geq 6,5$ та $\leq 9,0$	-	ДСТУ 4077-2001
Окиснюваність	мгО ₂ /дм ³	2,1	-	-	МВ-7.2-СГЛ-081:2024
Аміак	мг/дм ³	0,35	2,6	-	МВ-7.2-СГЛ-056:2024
Нітрити	мг/дм ³	0,005	$\leq 3,3$	-	МВ-7.2-СГЛ-057:2024
Нітрати	мг/дм ³	1,6	≤ 50	-	МВ-7.2-СГЛ-040:2024
Загальна жорсткість	ммоль/дм ³	3,8	10	-	ДСТУ ISO 6059:2003
Сухий залишок	мг/дм ³	551,0	1500	-	МВ-7.2-СГЛ-058:2024
Хлориди	мг/дм ³	28,5	350	-	ДСТУ ISO 9297:2007
Сульфати	мг/дм ³	78,0	500	-	МВ-7.2-СГЛ-059:2024
Залізо	мг/дм ³	0,28	1,0	-	МВ-7.2-СГЛ-060:2024

* згідно з НД, зазначеними в розділі «Мета випробування»

**НД або показник не входить до сфери акредитації

Результати стосуються тільки тих зразків, що були випробувані.

Результати не підлягають повному або частковому передрукуванню без дозволу ДУ «ХАРКІВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»

Випробування провів:

Лаборант

(посада виконавця, який провів випробування)

(підпис)

Тетяна ЦИМБАЛ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Результати перевірів:

Лікар-лаборант-гігієніст

(посада особи, яка здійснила контроль)

(підпис)

Олена ЦИМБАЛ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Висновок

Зразок питної води за визначеними показниками відповідає вимогам Державних санітарних норм і правил «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом МОЗ України від 22.04.2022 № 683.

Висновок наданий із застосуванням «Правила прийняття рішення» (додаток 2 до Настанови з якості)

Лікар з загальної гігієни

(посада особи, що підготувала висновок)

(підпис)

Анна ЗОЛОТЬКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач Нововодолазького відділення

Харківської філії

(посада особи, що затверджує протокол)

(підпис)

Наталія ПОПОВИЧ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
«ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ
ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

STATE INSTITUTION «KHARKIV OBLAST CENTER FOR DISEASES CONTROL AND
PREVENTION OF THE MINISTRY OF HEALTH OF UKRAINE»
(SI «KHARKIV OCDC MOH»)

Помірки, м. Харків, Харківська область, 61070

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАННЯ № СГЛ ВКГ 613/2026

від 24 березня 2026 р.

Назва лабораторії	Санітарно-гігієнічна лабораторія		
Адреса лабораторії	с-ще Нова Водолага, вул. Захисників України, буд. 46-А		
Замовник	ВККУ Люботинської міської ради, вул. Ушакова, 3, м. Люботин, Харківська область. (назва, юридична адреса)		
Назва зразка:	СГЛ ВКГ 613 – вода питна комунальної свердловини.		
Місце відбору зразка:	ВККУ Люботинської міської ради, вул. Локомотивна, 1-К, м. Люботин, Харківська область, свердловина №546.		
Опис зразка:	кількість:	2,0 л	величина партії: -
дата виготовлення:			номер партії: -
виробник:			
Характеристика та позначення зразка, що був випробуваний:			
Стан отриманого зразка	задовільний та придатний до випробування.		
НД на метод відбору зразка	ДСТУ ISO 5667-1:2025, ДСТУ ISO 5667-2:2003, ДСТУ ISO 5667-3:2025		
Дата і час відбирання зразка	20.03.2026 11:20		
Дата і час отримання зразка	20.03.2026 11:50		
Дати виконання робіт	20.03.2026 – 24.03.2026		
Мета випробування	визначення санітарно-хімічних показників на відповідність вимогам ДСанПіН «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом МОЗ України від 22.04.2022 № 683.		
Додаткові відомості про зразок:	зразок відібрано представником замовника згідно з договором від 16.01.2026 № Р-6/33.8, направлення від 20.03.2026 № 613.		
Додаткова інформація			



Найменування показника	Одиниці вимірювання	Значення показника		Невизначеність	НД на методи випробування
		за результатом випробування	за НД		
Запах	бали	0	3	-	МВ-7.2-СГЛ-051:2024
Присмак	бали	0	3	-	МВ-7.2-СГЛ-052:2024
Кольоровість	градуси	<5,0	35	-	МВ-7.2-СГЛ-053:2024
Каламутність	НОК	<1,0	3,5	-	МВ-7.2-СГЛ-054:2024
Водневий показник	од. рН	6,9	≥6,5 та ≤9,0	-	ДСТУ 4077-2001
Окиснюваність	мгО ₂ /дм ³	2,0	-	-	МВ-7.2-СГЛ-081:2024
Аміак	мг/дм ³	0,19	2,6	-	МВ-7.2-СГЛ-056:2024
Нітрити	мг/дм ³	0,004	≤ 3,3	-	МВ-7.2-СГЛ-057:2024
Нітрати	мг/дм ³	19,0	≤ 50	-	МВ-7.2-СГЛ-040:2024
Загальна жорсткість	ммоль/дм ³	7,6	10	-	ДСТУ ISO 6059:2003
Сухий залишок	мг/дм ³	584,0	1500	-	МВ-7.2-СГЛ-058:2024
Хлориди	мг/дм ³	17,8	350	-	ДСТУ ISO 9297:2007
Сульфати	мг/дм ³	52,0	500	-	МВ-7.2-СГЛ-059:2024
Залізо	мг/дм ³	0,17	1,0	-	МВ-7.2-СГЛ-060:2024

* згідно з НД, зазначеними в розділі «Мета випробування»

**НД або показник не входить до сфери акредитації

Результати стосуються тільки тих зразків, що були випробувані.

Результати не підлягають повному або частковому передрукуванню без дозволу ДУ «ХАРКІВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»

Випробування провів:

Лаборант

(посада виконавця, який провів випробування)

(підпис)

Тетяна ЦИМБАЛ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Результати перевірів:

Лікар-лаборант-гігієніст

(посада особи, яка здійснила контроль)

(підпис)

Олена ЦИМБАЛ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Висновок

Зразок питної води за визначеними показниками відповідає вимогам Державних санітарних норм і правил «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом МОЗ України від 22.04.2022 № 683.

Висновок наданий із застосуванням «Правила прийняття рішення» (додаток 2 до Настанови з якості)

Лікар з загальної гігієни

(посада особи, що підготувала висновок)

(підпис)

Анна ЗОЛОТЬКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач Нововодолазького відділення

Харківської філії

(посада особи, що затверджує протокол)

(підпис)

Наталія ПОПОВИЧ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
«ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ
ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

STATE INSTITUTION «KHARKIV OBLAST CENTER FOR DISEASES CONTROL AND
PREVENTION OF THE MINISTRY OF HEALTH OF UKRAINE»

(SI «KHARKIV OCDC MOH»)

Помірки, м. Харків, Харківська область, 61070

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАННЯ № СГЛ ВКГ 614/2026

від 25 березня 2026 р.

Назва лабораторії	Санітарно-гігієнічна лабораторія
Адреса лабораторії	с-ще Нова Водолага, вул. Захисників України, буд. 46-А
Замовник	ВККУ Люботинської міської ради, вул. Ушакова, 3, м. Люботин, Харківська область. (назва, юридична адреса)
Назва зразка:	СГЛ ВКГ 614 – вода питна комунальної свердловини.
Місце відбору зразка:	ВККУ Люботинської міської ради, вул. Олександра Постолюного, 2/1, с-ще Травневе, Харківська область, свердловина №1.
Опис зразка:	кількість: 2,0 л величина партії: -
дата виготовлення:	номер партії: -
виробник:	
Характеристика та позначення зразка, що був випробуваний:	
Стан отриманого зразка	задовільний та придатний до випробування.
НД на метод відбору зразка	ДСТУ ISO 5667-1:2025, ДСТУ ISO 5667-2:2003, ДСТУ ISO 5667-3:2025
Дата і час відбирання зразка	23.03.2026 08:50
Дата і час отримання зразка	23.03.2026 10:50
Дати виконання робіт	23.03.2026 – 25.03.2026
Мета випробування	визначення санітарно-хімічних показників на відповідність вимогам ДСанПіН «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом МОЗ України від 22.04.2022 № 683.
Додаткові відомості про зразок:	зразок відібрано представником замовника згідно з договором від 16.01.2026 № Р-6/33.8, направлення від 23.03.2026 № 614.
Додаткова інформація	

Найменування показника	Одиниці вимірювання	Значення показника		Невизначеність	НД на методи випробування
		за результатом випробування	за НД		
Запах	бали	0	3	-	МВ-7.2-СГЛ-051:2024
Присмак	бали	1	3	-	МВ-7.2-СГЛ-052:2024
Кольоровість	градуси	5,0	35	-	МВ-7.2-СГЛ-053:2024
Каламутність	НОК	1,0	3,5	-	МВ-7.2-СГЛ-054:2024
Водневий показник	од. рН	6,9	$\geq 6,5$ та $\leq 9,0$	-	ДСТУ 4077-2001
Окиснюваність	мгО ₂ /дм ³	2,4	-	-	МВ-7.2-СГЛ-081:2024
Аміак	мг/дм ³	0,21	2,6	-	МВ-7.2-СГЛ-056:2024
Нітрити	мг/дм ³	0,003	$\leq 3,3$	-	МВ-7.2-СГЛ-057:2024
Нітрати	мг/дм ³	70,0	≤ 50	-	МВ-7.2-СГЛ-040:2024
Загальна жорсткість	ммоль/дм ³	8,5	10	-	ДСТУ ISO 6059:2003
Сухий залишок	мг/дм ³	614,0	1500	-	МВ-7.2-СГЛ-058:2024
Хлориди	мг/дм ³	25,0	350	-	ДСТУ ISO 9297:2007
Сульфати	мг/дм ³	59,0	500	-	МВ-7.2-СГЛ-059:2024
Залізо	мг/дм ³	0,14	1,0	-	МВ-7.2-СГЛ-060:2024

* згідно з НД, зазначеними в розділі «Мета випробування»

**НД або показник не входить до сфери акредитації

Результати стосуються тільки тих зразків, що були випробувані.

Результати не підлягають повному або частковому передрукуванню без дозволу ДУ «ХАРКІВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»

Випробування провів:

Лаборант

(посада виконавця, який провів випробування)

(підпис)

Тетяна ЦИМБАЛ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Результати перевірів:

Лікар-лаборант-гігієніст

(посада особи, яка здійснила контроль)

(підпис)

Олена ЦИМБАЛ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Висновок

Зразок питної води за визначеними показниками не відповідає вимогам Державних санітарних норм і правил «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом МОЗ України від 22.04.2022 № 683 а саме: встановлено перевищення гігієнічних нормативів за показниками вмісту нітратів в 1,4 раза.

Висновок наданий із застосуванням «Правила прийняття рішення» (додаток 2 до Настанови з якості)

Лікар з загальної гігієни

(посада особи, що підготувала висновок)

(підпис)

Анна ЗОЛОТЬКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач Нововодолазького відділення

Харківської філії

(посада особи, що затверджує протокол)

(підпис)

Наталія ПОПОВИЧ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
«ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ
ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

STATE INSTITUTION «KHARKIV OBLAST CENTER FOR DISEASES CONTROL AND
PREVENTION OF THE MINISTRY OF HEALTH OF UKRAINE»
(SI «KHARKIV OCDC MOH»)

Помірки, м. Харків, Харківська область, 61070

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАННЯ № СГЛ ВКГ 615/2026
від 25 березня 2026 р.

Назва лабораторії	Санітарно-гігієнічна лабораторія		
Адреса лабораторії	с-ще Нова Водолага, вул. Захисників України, буд. 46-А		
Замовник	ВККУ Люботинської міської ради, вул. Ушакова, 3, м. Люботин, Харківська область. (назва, юридична адреса)		
Назва зразка:	СГЛ ВКГ 615 – вода питна комунальної свердловини.		
Місце відбору зразка:	ВККУ Люботинської міської ради, вул. Олександра Постолюного, 2/1, с-ще Травневе, Харківська область, свердловина №2.		
Опис зразка:	кількість:	2,0 л	величина партії: -
дата виготовлення:			номер партії: -
виробник:			
Характеристика та позначення зразка, що був випробуваний:			
Стан отриманого зразка	задовільний та придатний до випробування.		
НД на метод відбору зразка	ДСТУ ISO 5667-1:2025, ДСТУ ISO 5667-2:2003, ДСТУ ISO 5667-3:2025		
Дата і час відбирання зразка	23.03.2026 09:10		
Дата і час отримання зразка	23.03.2026 10:50		
Дати виконання робіт	23.03.2026 – 25.03.2026		
Мета випробування	визначення санітарно-хімічних показників на відповідність вимогам ДСанПіН «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом МОЗ України від 22.04.2022 № 683.		
Додаткові відомості про зразок:	зразок відібрано представником замовника згідно з договором від 16.01.2026 № Р-6/33.8, направлення від 23.03.2026 № 615.		
Додаткова інформація			

Найменування показника	Одиниці вимірювання	Значення показника		Невизначеність	НД на методи випробування
		за результатом випробування	за НД		
Запах	бали	0	3	-	МВ-7.2-СГЛ-051:2024
Присмак	бали	1	3	-	МВ-7.2-СГЛ-052:2024
Кольоровість	градуси	5,0	35	-	МВ-7.2-СГЛ-053:2024
Каламутність	НОК	<1,0	3,5	-	МВ-7.2-СГЛ-054:2024
Водневий показник	од. рН	6,9	$\geq 6,5$ та $\leq 9,0$	-	ДСТУ 4077-2001
Окиснюваність	мгО ₂ /дм ³	2,4	-	-	МВ-7.2-СГЛ-081:2024
Аміак	мг/дм ³	0,22	2,6	-	МВ-7.2-СГЛ-056:2024
Нітрити	мг/дм ³	0,004	$\leq 3,3$	-	МВ-7.2-СГЛ-057:2024
Нітрати	мг/дм ³	81,5	≤ 50	-	МВ-7.2-СГЛ-040:2024
Загальна жорсткість	ммоль/дм ³	8,2	10	-	ДСТУ ISO 6059:2003
Сухий залишок	мг/дм ³	610,0	1500	-	МВ-7.2-СГЛ-058:2024
Хлориди	мг/дм ³	14,0	350	-	ДСТУ ISO 9297:2007
Сульфати	мг/дм ³	47,0	500	-	МВ-7.2-СГЛ-059:2024
Залізо	мг/дм ³	0,13	1,0	-	МВ-7.2-СГЛ-060:2024

* згідно з НД, зазначеними в розділі «Мета випробування»

**НД або показник не входить до сфери акредитації

Результати стосуються тільки тих зразків, що були випробувані.

Результати не підлягають повному або частковому передрукуванню без дозволу ДУ «ХАРКІВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»

Випробування провів:

Лаборант

(посада виконавця, який провів випробування)


(підпис)


Тетяна ЦИМБАЛ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Результати перевірів:

Лікар-лаборант-гігієніст

(посада особи, яка здійснила контроль)


(підпис)

Олена ЦИМБАЛ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)


Висновок

Зразок питної води за визначеними показниками не відповідає вимогам Державних санітарних норм і правил «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом МОЗ України від 22.04.2022 № 683 а саме: встановлено перевищення гігієнічних нормативів за показниками вмісту нітратів в 1,6 раза.

Висновок наданий із застосуванням «Правила прийняття рішення» (додаток 2 до Настанови з якості)

Лікар з загальної гігієни

(посада особи, що підготувала висновок)


(підпис)

Анна ЗОЛОТЬКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач Нововодолазького відділення

Харківської філії

(посада особи, що затверджує протокол)


(підпис)

Наталія ПОПОВИЧ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
«ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ
ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

STATE INSTITUTION «KHARKIV OBLAST CENTER FOR DISEASES CONTROL AND
PREVENTION OF THE MINISTRY OF HEALTH OF UKRAINE»
(SI «KHARKIV OCDC MOH»)

Помірки, м. Харків, Харківська область, 61070

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАННЯ № СГЛ ВКГ 616/2026
від 25 березня 2026 р.

Назва лабораторії	Санітарно-гігієнічна лабораторія		
Адреса лабораторії	с-ще Нова Водолага, вул. Захисників України, буд. 46-А		
Замовник	ВККУ Люботинської міської ради, вул. Ушакова, 3, м. Люботин, Харківська область. (назва, юридична адреса)		
Назва зразка:	СГЛ ВКГ 616 – вода питна комунальної свердловини.		
Місце відбору зразка:	ВККУ Люботинської міської ради, вул. Центральна, 2, с-ще Манченки, Харківська область, свердловина №1.		
Опис зразка:	кількість:	2,0 л	величина партії: -
дата виготовлення:			номер партії: -
виробник:			
Характеристика та позначення зразка, що був випробуваний:			
Стан отриманого зразка	задовільний та придатний до випробування.		
НД на метод відбору зразка	ДСТУ ISO 5667-1:2025, ДСТУ ISO 5667-2:2003, ДСТУ ISO 5667-3:2025		
Дата і час відбирання зразка	23.03.2026 09:20		
Дата і час отримання зразка	23.03.2026 10:50		
Дати виконання робіт	23.03.2026 – 25.03.2026		
Мета випробування	визначення санітарно-хімічних показників на відповідність вимогам ДСанПіН «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом МОЗ України від 22.04.2022 № 683.		
Додаткові відомості про зразок:	зразок відібрано представником замовника згідно з договором від 16.01.2026 № Р-6/33.8, направлення від 23.03.2026 № 616.		
Додаткова інформація			

Найменування показника	Одиниці вимірювання	Значення показника		Невизначеність	НД на методи випробування
		за результатом випробування	за НД		
Запах	бали	0	3	-	МВ-7.2-СГЛ-051:2024
Присмак	бали	0	3	-	МВ-7.2-СГЛ-052:2024
Кольоровість	градуси	5,0	35	-	МВ-7.2-СГЛ-053:2024
Каламутність	НОК	<1,0	3,5	-	МВ-7.2-СГЛ-054:2024
Водневий показник	од. рН	7,0	$\geq 6,5$ та $\leq 9,0$	-	ДСТУ 4077-2001
Окиснюваність	мгО ₂ /дм ³	2,2	-	-	МВ-7.2-СГЛ-081:2024
Аміак	мг/дм ³	0,14	2,6	-	МВ-7.2-СГЛ-056:2024
Нітрити	мг/дм ³	0,003	$\leq 3,3$	-	МВ-7.2-СГЛ-057:2024
Нітрати	мг/дм ³	31,2	≤ 50	-	МВ-7.2-СГЛ-040:2024
Загальна жорсткість	ммоль/дм ³	8,7	10	-	ДСТУ ISO 6059:2003
Сухий залишок	мг/дм ³	602,0	1500	-	МВ-7.2-СГЛ-058:2024
Хлориди	мг/дм ³	12,8	350	-	ДСТУ ISO 9297:2007
Сульфати	мг/дм ³	50,0	500	-	МВ-7.2-СГЛ-059:2024
Залізо	мг/дм ³	0,14	1,0	-	МВ-7.2-СГЛ-060:2024

* згідно з НД, зазначеними в розділі «Мета випробування»

**НД або показник не входить до сфери акредитації


Результати стосуються тільки тих зразків, що були випробувані.

Результати не підлягають повному або частковому передрукуванню без дозволу ДУ «ХАРКІВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»

Випробування провів:

Лаборант

(посада виконавця, який провів випробування)


(підпис)


Тетяна ЦИМБАЛ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Результати перевірів:

Лікар-лаборант-гігієніст

(посада особи, яка здійснила контроль)


(підпис)

Олена ЦИМБАЛ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)


Висновок

Зразок питної води за визначеними показниками відповідає вимогам Державних санітарних норм і правил «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом МОЗ України від 22.04.2022 № 683.

Висновок наданий із застосуванням «Правила прийняття рішення» (додаток 2 до Настанови з якості)

Лікар з загальної гігієни

(посада особи, що підготувала висновок)


(підпис)

Анна ЗОЛОТЬКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач Нововодолазького відділення

Харківської філії

(посада особи, що затверджує протокол)


(підпис)

Наталія ПОПОВИЧ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

**ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
«ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ
ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»**

STATE INSTITUTION «KHARKIV OBLAST CENTER FOR DISEASES CONTROL AND
PREVENTION OF THE MINISTRY OF HEALTH OF UKRAINE»
(SI «KHARKIV OCDC MOH»)

Помірки, м. Харків, Харківська область, 61070

**ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАННЯ № СГЛ ВКГ 617/2026
від 25 березня 2026 р.**

Назва лабораторії	Санітарно-гігієнічна лабораторія		
Адреса лабораторії	с-ще Нова Водолага, вул. Захисників України, буд. 46-А		
Замовник	ВККУ Люботинської міської ради, вул. Ушакова, 3, м. Люботин, Харківська область. <i>(назва, юридична адреса)</i>		
Назва зразка:	СГЛ ВКГ 617 – вода питна комунальної свердловини.		
Місце відбору зразка:	ВККУ Люботинської міської ради, вул. Полтавський шля, 48-А, м. Люботин, Харківська область, свердловина №17.		
Опис зразка:	кількість:	2,0 л	величина партії: -
дата виготовлення:			номер партії: -
виробник:			
Характеристика та позначення зразка, що був випробуваний:			
Стан отриманого зразка	задовільний та придатний до випробування.		
НД на метод відбору зразка	ДСТУ ISO 5667-1:2025, ДСТУ ISO 5667-2:2003, ДСТУ ISO 5667-3:2025		
Дата і час відбирання зразка	23.03.2026 09:40		
Дата і час отримання зразка	23.03.2026 10:50		
Дати виконання робіт	23.03.2026 – 25.03.2026		
Мета випробування	визначення санітарно-хімічних показників на відповідність вимогам ДСанПіН «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом МОЗ України від 22.04.2022 № 683.		
Додаткові відомості про зразок:	зразок відібрано представником замовника згідно з договором від 16.01.2026 № Р-6/33.8, направлення від 23.03.2026 № 617.		
Додаткова інформація			



Найменування показника	Одиниці вимірювання	Значення показника		Невизначеність	НД на методи випробування
		за результатом випробування	за НД		
Запах	бали	1	3	-	МВ-7.2-СГЛ-051:2024
Присмак	бали	1	3	-	МВ-7.2-СГЛ-052:2024
Кольоровість	градуси	15,0	35	-	МВ-7.2-СГЛ-053:2024
Каламутність	НОК	1,1	3,5	-	МВ-7.2-СГЛ-054:2024
Водневий показник	од. рН	6,8	$\geq 6,5$ та $\leq 9,0$	-	ДСТУ 4077-2001
Окиснюваність	мгО ₂ /дм ³	2,1	-	-	МВ-7.2-СГЛ-081:2024
Аміак	мг/дм ³	0,18	2,6	-	МВ-7.2-СГЛ-056:2024
Нітрити	мг/дм ³	0,005	$\leq 3,3$	-	МВ-7.2-СГЛ-057:2024
Нітрати	мг/дм ³	2,2	≤ 50	-	МВ-7.2-СГЛ-040:2024
Загальна жорсткість	ммоль/дм ³	8,6	10	-	ДСТУ ISO 6059:2003
Сухий залишок	мг/дм ³	662,0	1500	-	МВ-7.2-СГЛ-058:2024
Хлориди	мг/дм ³	25,0	350	-	ДСТУ ISO 9297:2007
Сульфати	мг/дм ³	74,0	500	-	МВ-7.2-СГЛ-059:2024
Залізо	мг/дм ³	0,47	1,0	-	МВ-7.2-СГЛ-060:2024

* згідно з НД, зазначеними в розділі «Мета випробування»

**НД або показник не входить до сфери акредитації

Результати стосуються тільки тих зразків, що були випробувані.

Результати не підлягають повному або частковому передрукуванню без дозволу ДУ «ХАРКІВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»

Випробування провів:

Лаборант

(посада виконавця, який провів випробування)

(підпис)

Тетяна ЦИМБАЛ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Результати перевірів:

Лікар-лаборант-гігієніст

(посада особи, яка здійснила контроль)

(підпис)

Олена ЦИМБАЛ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Висновок

Зразок питної води за визначеними показниками відповідає вимогам Державних санітарних норм і правил «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом МОЗ України від 22.04.2022 № 683.

Висновок наданий із застосуванням «Правила прийняття рішення» (додаток 2 до Настанови з якості)

Лікар з загальної гігієни

(посада особи, що підготувала висновок)

(підпис)

Анна ЗОЛОТЬКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач Нововодолазького відділення

Харківської філії

(посада особи, що затверджує протокол)

(підпис)

Наталія ПОПОВИЧ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
«ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ
ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

STATE INSTITUTION «KHARKIV OBLAST CENTER FOR DISEASES CONTROL AND
PREVENTION OF THE MINISTRY OF HEALTH OF UKRAINE»
(SI «KHARKIV OCDC MOH»)

Помірки, м. Харків, Харківська область, 61070

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАННЯ № СГЛ ВКГ 618/2026
від 25 березня 2026 р.

Назва лабораторії	Санітарно-гігієнічна лабораторія		
Адреса лабораторії	с-ще Нова Водолага, вул. Захисників України, буд. 46-А		
Замовник	ВККУ Люботинської міської ради, вул. Ушакова, 3, м. Люботин, Харківська область. (назва, юридична адреса)		
Назва зразка:	СГЛ ВКГ 618 – вода питна комунальної свердловини.		
Місце відбору зразка:	ВККУ Люботинської міської ради, вул. Каманіна, м. Люботин, Харківська область, свердловина №5182.		
Опис зразка:	кількість:	2,0 л	величина партії: -
дата виготовлення:			номер партії: -
виробник:			
Характеристика та позначення зразка, що був випробуваний:			
Стан отриманого зразка	задовільний та придатний до випробування.		
НД на метод відбору зразка	ДСТУ ISO 5667-1:2025, ДСТУ ISO 5667-2:2003, ДСТУ ISO 5667-3:2025		
Дата і час відбирання зразка	23.03.2026 10:00		
Дата і час отримання зразка	23.03.2026 10:50		
Дати виконання робіт	23.03.2026 – 25.03.2026		
Мета випробування	визначення санітарно-хімічних показників на відповідність вимогам ДСанПіН «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом МОЗ України від 22.04.2022 № 683.		
Додаткові відомості про зразок:	зразок відібрано представником замовника згідно з договором від 16.01.2026 № Р-6/33.8, направлення від 23.03.2026 № 618.		
Додаткова інформація			

Найменування показника	Одиниці вимірювання	Значення показника		Невизначеність	НД на методи випробування
		за результатом випробування	за НД		
Запах	бали	0	3	-	МВ-7.2-СГЛ-051:2024
Присмак	бали	1	3	-	МВ-7.2-СГЛ-052:2024
Кольоровість	градуси	7,0	35	-	МВ-7.2-СГЛ-053:2024
Каламутність	НОК	1,0	3,5	-	МВ-7.2-СГЛ-054:2024
Водневий показник	од. рН	7,0	$\geq 6,5$ та $\leq 9,0$	-	ДСТУ 4077-2001
Окиснюваність	мгО ₂ /дм ³	2,2	-	-	МВ-7.2-СГЛ-081:2024
Аміак	мг/дм ³	0,44	2,6	-	МВ-7.2-СГЛ-056:2024
Нітрити	мг/дм ³	0,003	$\leq 3,3$	-	МВ-7.2-СГЛ-057:2024
Нітрати	мг/дм ³	1,8	≤ 50	-	МВ-7.2-СГЛ-040:2024
Загальна жорсткість	ммоль/дм ³	3,6	10	-	ДСТУ ISO 6059:2003
Сухий залишок	мг/дм ³	564,0	1500	-	МВ-7.2-СГЛ-058:2024
Хлориди	мг/дм ³	29,0	350	-	ДСТУ ISO 9297:2007
Сульфати	мг/дм ³	50,0	500	-	МВ-7.2-СГЛ-059:2024
Залізо	мг/дм ³	0,22	1,0	-	МВ-7.2-СГЛ-060:2024

* згідно з НД, зазначеними в розділі «Мета випробування»

**НД або показник не входить до сфери акредитації

Результати стосуються тільки тих зразків, що були випробувані.

Результати не підлягають повному або частковому передрукуванню без дозволу ДУ «ХАРКІВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»

Випробування провів:

Лаборант

(посада виконавця, який провів випробування)


(підпис)


Тетяна ЦИМБАЛ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Результати перевірів:

Лікар-лаборант-гігієніст

(посада особи, яка здійснила контроль)


(підпис)

Олена ЦИМБАЛ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Висновок

Зразок питної води за визначеними показниками відповідає вимогам Державних санітарних норм і правил «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом МОЗ України від 22.04.2022 № 683.

Висновок наданий із застосуванням «Правила прийняття рішення» (додаток 2 до Настанови з якості)

Лікар з загальної гігієни

(посада особи, що підготувала висновок)


(підпис)

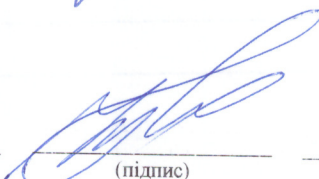
Анна ЗОЛОТЬКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач Нововодолазького відділення

Харківської філії

(посада особи, що затверджує протокол)


(підпис)

Наталія ПОПОВИЧ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
«ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ
ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

STATE INSTITUTION «KHARKIV OBLAST CENTER FOR DISEASES CONTROL AND
PREVENTION OF THE MINISTRY OF HEALTH OF UKRAINE»
(SI «KHARKIV OCDC MOH»)

Помірки, м. Харків, Харківська область, 61070

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАННЯ № СГЛ ВКГ 619/2026
від 25 березня 2026 р.

Назва лабораторії	Санітарно-гігієнічна лабораторія
Адреса лабораторії	с-ще Нова Водолага, вул. Захисників України, буд. 46-А
Замовник	ВККУ Люботинської міської ради, вул. Ушакова, 3, м. Люботин, Харківська область. (назва, юридична адреса)
Назва зразка:	СГЛ ВКГ 619 – вода питна комунальної свердловини.
Місце відбору зразка:	ВККУ Люботинської міської ради, вул. Підгірна, м. Люботин, Харківська область, свердловина №511.
Опис зразка:	кількість: 2,0 л величина партії: -
дата виготовлення:	номер партії: -
виробник:	
Характеристика та позначення зразка, що був випробуваний:	
Стан отриманого зразка	задовільний та придатний до випробування.
НД на метод відбору зразка	ДСТУ ISO 5667-1:2025, ДСТУ ISO 5667-2:2003, ДСТУ ISO 5667-3:2025
Дата і час відбирання зразка	23.03.2026 10:20
Дата і час отримання зразка	23.03.2026 10:50
Дати виконання робіт	23.03.2026 – 25.03.2026
Мета випробування	визначення санітарно-хімічних показників на відповідність вимогам ДСанПіН «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом МОЗ України від 22.04.2022 № 683.
Додаткові відомості про зразок:	зразок відібрано представником замовника згідно з договором від 16.01.2026 № Р-6/33.8, направлення від 23.03.2026 № 619.
Додаткова інформація	

Найменування показника	Одиниці вимірювання	Значення показника		Невизначеність	НД на методи випробування
		за результатом випробування	за НД		
Запах	бали	1	3	-	МВ-7.2-СГЛ-051:2024
Присмак	бали	1	3	-	МВ-7.2-СГЛ-052:2024
Кольоровість	градуси	8,0	35	-	МВ-7.2-СГЛ-053:2024
Каламутність	НОК	1,0	3,5	-	МВ-7.2-СГЛ-054:2024
Водневий показник	од. рН	6,8	$\geq 6,5$ та $\leq 9,0$	-	ДСТУ 4077-2001
Окиснюваність	мгО ₂ /дм ³	2,1	-	-	МВ-7.2-СГЛ-081:2024
Аміак	мг/дм ³	0,49	2,6	-	МВ-7.2-СГЛ-056:2024
Нітрити	мг/дм ³	0,003	$\leq 3,3$	-	МВ-7.2-СГЛ-057:2024
Нітрати	мг/дм ³	1,7	≤ 50	-	МВ-7.2-СГЛ-040:2024
Загальна жорсткість	ммоль/дм ³	3,4	10	-	ДСТУ ISO 6059:2003
Сухий залишок	мг/дм ³	570,0	1500	-	МВ-7.2-СГЛ-058:2024
Хлориди	мг/дм ³	32,0	350	-	ДСТУ ISO 9297:2007
Сульфати	мг/дм ³	55,0	500	-	МВ-7.2-СГЛ-059:2024
Залізо	мг/дм ³	0,45	1,0	-	МВ-7.2-СГЛ-060:2024

* згідно з НД, зазначеними в розділі «Мета випробування»

**НД або показник не входить до сфери акредитації

Результати стосуються тільки тих зразків, що були випробувані.

Результати не підлягають повному або частковому передрукуванню без дозволу ДУ «ХАРКІВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»

Випробування провів:

Лаборант

(посада виконавця, який провів випробування)



(підпис)


Тетяна ЦИМБАЛ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Результати перевірів:

Лікар-лаборант-гігієніст

(посада особи, яка здійснила контроль)



(підпис)

Олена ЦИМБАЛ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)


Висновок

Зразок питної води за визначеними показниками відповідає вимогам Державних санітарних норм і правил «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом МОЗ України від 22.04.2022 № 683.

Висновок наданий із застосуванням «Правила прийняття рішення» (додаток 2 до Настанови з якості)

Лікар з загальної гігієни

(посада особи, що підготувала висновок)



(підпис)

Анна ЗОЛОТЬКО

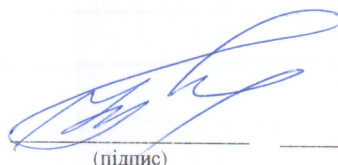
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач Нововодолазького відділення

Харківської філії

(посада особи, що затверджує протокол)



(підпис)

Наталія ПОПОВИЧ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)